20 kV gaisvada līnijas šķērsojums ar pašvaldības autoceļu Pk 0+36.45B
M 1:100

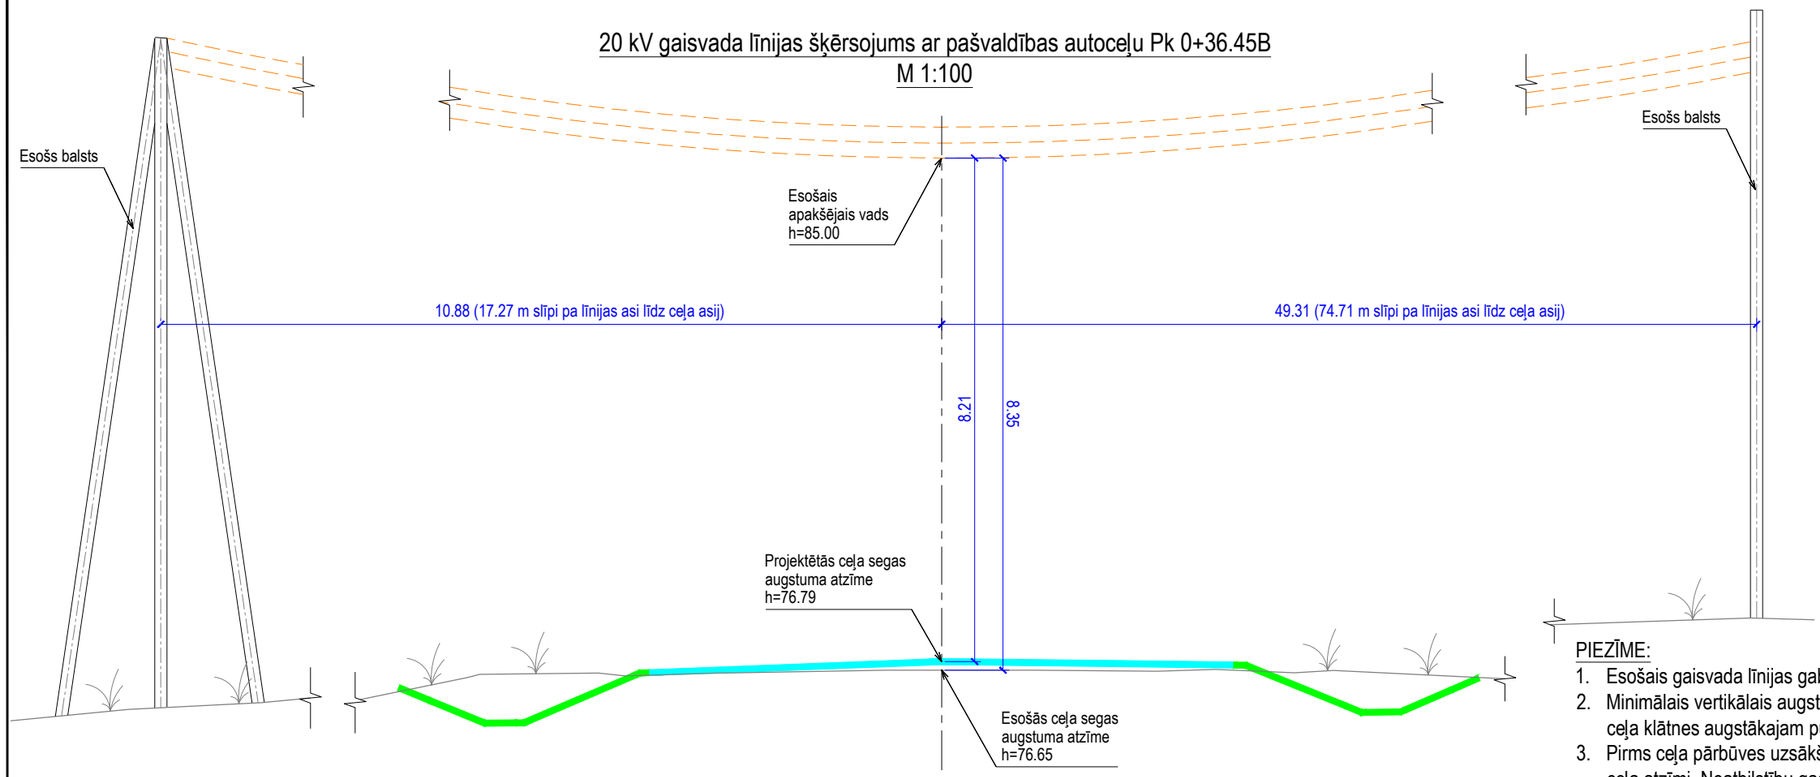

PIEZĪME:
1. Esošais gaisvada līnijas gabarīts mērīts 2018. gada 5. janvārī;
2. Minimālais vertikālais augstums no elektropārvades GVL (spriegums no 6 kV līdz 20 kV) līdz ceļa klātnes augstākajam punktam - 7 m (LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 11. tab.);
3. Pirms ceļa pārbūves uzsākšanas, darbu veicējam uzmērīt zemākā vada augstumu un esošā ceļa atzīmi. Neatbilstību gadījumā sazināties ar projekta autoru;
4. Griezums uzrādīts pa elektrības GVL asi. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.

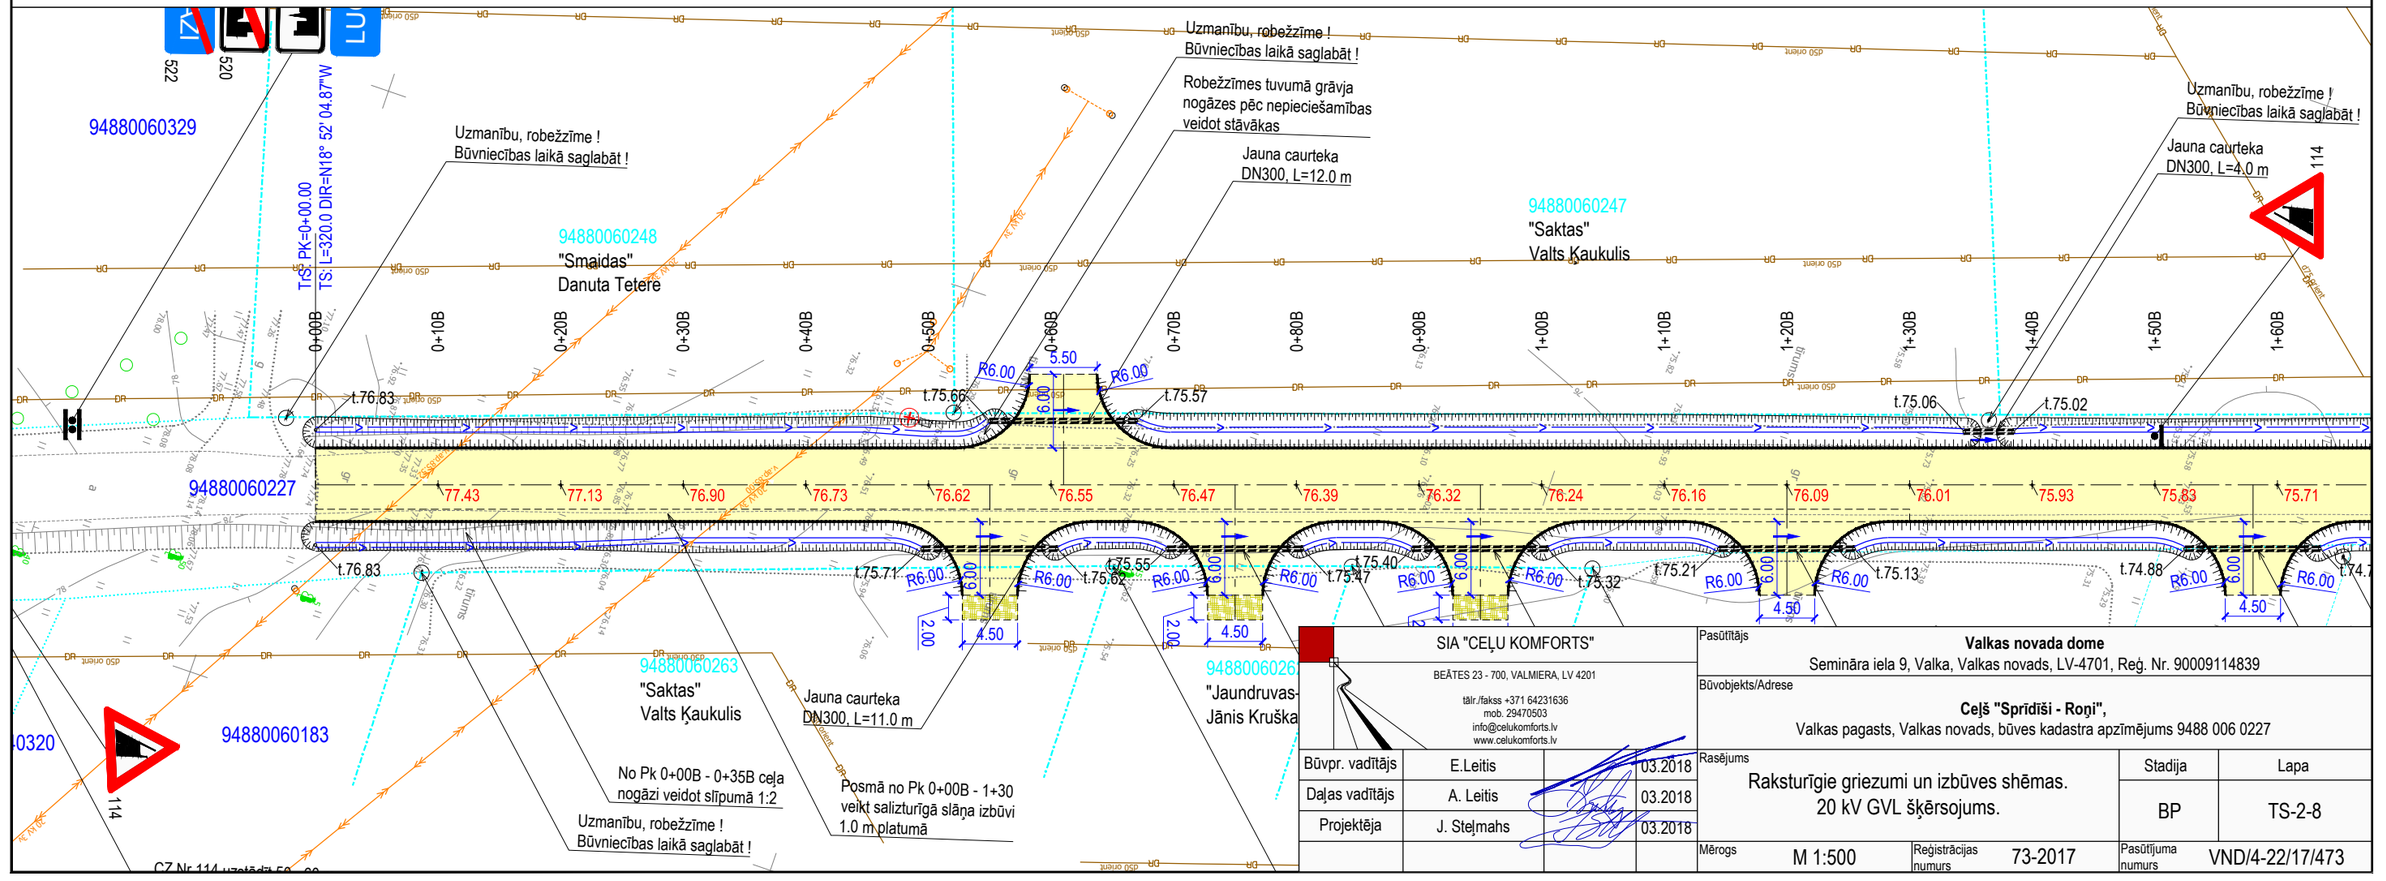

SIA "CEĻU KOMFORTS" BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201 tālr./fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			
Pasūtītājs	**Valkas novada dome** Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, Reģ. Nr. 90009114839		
Būvobjekts/Adrese	**Ceļš "Sprīdīši - Roņi",** Valkas pagasts, Valkas novads, būves kadastra apzīmējums 9488 006 0227		
Būvpr. vadītājs	E.Leitis	03.2018	Rasējums: Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas. 20 kV GVL šķērsojums.
Daļas vadītājs	A. Leitis	03.2018	Stadija: BP; Lapa: TS-2-8
Projektētāja	J. Steļmahs	03.2018	Mērogs: M 1:500; Reģistrācijas numurs: 73-2017; Pasūtījuma numurs: VND/4-22/17/473