








✓ **1.**
VISPĀRĪGĀ DAĻĀ

1.1. Licences un sertifikāti (kopijas)



LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

**KOMERSANTA
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA**



Nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻU KOMFORTS"

Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vienotais reģistrācijas numurs: **44103040845**


Reģistrācijas datums komercreģistrā: 13.06.2006
Reģistrācijas vieta: Valmierā
Apliecības izdošanas datums: 13.06.2006

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Valsts notārs


Rozenštoka Ilona

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Rīgas iela 27, Valmiera, LV-4200, Latvija Tālr. 4233708, fakss 4281356, e-pasts: valmiera@ur.gov.lv, internets: http://www.ur.gov.lv

K 028406



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-7013101 ♦ Fakss 371-7280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

R ī g ā

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APĻIECĪBA

izsniegta
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
CEĻU KOMFORTS

vienotais reģistrācijas numurs : 44103040845

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2006.gada 10.jūlijā
(lēmums Nr. 3500) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3330-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums :10.jūlijs

Atbildīgā amatpersona -
Būvniecības stratēģijas nodaļas vadītājs

Dz.Grasmanis



MAREKS SMANS**Personas pamatdati**

Vārds Mareks

Uzvārds Smans

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 70-3299

Sertifikāts piešķirts 15.01.2014

Specialitāte -

Statuss Aktīvs

Derīgs līdz 26.08.2019

Darbības sfēras/jomas

Sfēras numurs	Sfēra/Joma	Sfēras/Jomas piešķiršanas datums	Sfēras/Jomas derīguma termiņš	Sertificēšanas institūcija	Sfēras statuss
-	Elektroietaišu projektēšana	15.01.2014	26.08.2019	LEE A SpecSC.()	-

> Statura izmaiņu vēsture

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.

1.2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli.



Akciju sabiedrība "Sadāles tīkls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Smerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Valmierā
18.01.2018. Nr. 309400-05.07/42
Uz 16.01.2018. Nr. 03/18

SIA "CEĻU KOMFORTS"
Beātes ielā 23,
Valmierā, LV-4201

Par tehniskajiem noteikumiem elektroietaišu rekonstrukcijai

Par tehniskajiem noteikumiem elektroietaišu rekonstrukcijai.

TEHNISKIE NOTEIKUMI

AS „Sadāles tīkls” elektroietaišu rekonstrukcijai.

- 1. Objekts:** 20kV un 0,4kV piekarkabeļu līnijas rekonstrukcija.
- 2. Objekta atrašanās vieta:** Zvārtavas pag., Valkas nov.
- 3. Pieslēguma vietas:** A/st. Nr.71, L25, LS-27, NS27-35,T-3933 “Salaiņi”, Z-3
- 4. 20kV un 0,4kV elektroietais:**
 - 4.1. Demontēt esošās 20kV LS27-35 un 0,4kV Z-3 piekarkabeļu līnijas posmā no balsta Nr.22 līdz balstam Nr.27.
 - 4.2. Izbūvēt jaunu 20kV un 0,4kV piekarkabeļu līniju no balsta Nr.22 līdz balstam Nr.27.
 - 4.3. Saistībā ar balstu pārbūvi, veikt 20kV gaisvadu līnijas LS27-35 rekonstrukciju nepieciešamajā apjomā.
- 5. Vispārīgās prasības.** Veicot vienkāršota tehniskā projekta izstrādi elektroietaišu rekonstrukcijai, ievērot sekojošus nosacījumus:
 - 5.1. Ievērot Aizsargjoslu likuma, MK noteikumu Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"", LEK002, LEK014, LEK015, LEK049 prasības attiecībā uz AS „Sadāles tīkls” īpašumā esošajām 20kV un 0,4kV elektroiekārtām.
 - 5.2. Projekta elektriskās daļas projektēšanu jāveic šajā jomā sertificētam būvkomersantam.
 - 5.3. Elektroietaišu pārbūves projekta izstrādi organizē un finansē būvniecības ieceres ierosinātājs.
 - 5.4. Projekts jāizstrādā uz LBN 005-99 atbilstoša topogrāfiskā plāna.
 - 5.5. Projektā uzrādīt visus nepieciešamos montāžas, demontāžas darbus. Darbu un materiālu specifikācijas jāsaģatavo atsevišķi katram tehniskajam objektam, atbilstoši AS "Sadāles tīkls" Tehniskajam norādījumam "Par tehniskā objekta definīciju". Tehnisko objektu robežas norādīt projekta vienlīniju shēmā.
 - 5.6. Projektā jāiekļauj demontēto elektroietaišu un elektromateriālu Demontāžas aktu(s). Katram tehniskajam objektam jāsaģatavo savs Demontāžas akts. Aktā(os) nosaka demontējamo materiālu aplēsto daudzumu un piegādes vietu. Demontāžas aktu(s), pēc

projektētāja pieprasījuma, sagatavo attiecīgā Ziemeļu tehniskās daļas meistars (E).

5.7. Projektā jāiekļauj ar Ziemeļu tehniskās daļas nodaļas vadītāju, Ziemeļu tehniskās daļas meistaru (B) un Ziemeļu DC vadītāju saskaņots Darbu veikšanas plāns, norādot objekta izbūvei nepieciešamo atslēgumu skaitu un katra atslēguma ilgumu.

6. Prasības projekta dokumentācijas saskaņošanai un iesniegšanai.

6.1. Lai pārbaudītu Būvprojekta atbilstību tehniskajiem noteikumiem, dokumentācija jāiesniedz izskatīšanai elektroniski KvikSTEPS sistēmā, pieteikuma tipā "Projekta saskaņošana", izmantojot apakšuzdevumu "Izskatīšana elektroniski". Par būvprojekta izskatīšanu atbildīgā persona no AS "Sadales tīkls" puses ir Ziemeļu tehniskās daļas elektroinženieris (S) (aizvieto Ziemeļu tehniskās daļas Smiltenes tīklu nodaļas vadītājs Guntis Lošins, tālr.64180600).

Būvprojekta dokumentācija papīra formātā tiek saskaņota pēc tam, kad ir pabeigta elektroniskā izskatīšana "KvikSTEPS" vidē.

Pilnā apjomā izstrādātu un noformētu Būvprojekta dokumentāciju saskaņošanai jāiesniedz Valmierā, Raiņa ielā 14, Ziemeļu tehniskās daļas elektroinženierim (S) un Smiltenes tīklu nodaļas vadītājam Guntim Lošinam, tālr.64180600).

6.2. Pilnā apjomā izstrādāta un saskaņota projekta dokumentācija (2 eks. projekta oriģinālus un 3 eks. kopijas, kopā 5 eks. un digitālā versija kompaktdiskā, grafiskā daļa *.dwg formātā, LKS-92TM koordinātu sistēmā, materiālu un darbu apjomu specifikācija *.xls formātā) ar pavadvēstuli jāiesniedz AS "Sadales tīkls" Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļā, 218.kab., Raiņa ielā 14, Valmierā, LV-4201.

7. Pirms objekta elektroapgādes izbūves darbu uzsākšanas jābūt izpildītiem sekojošiem nosacījumiem:

7.1. Elektroietaišu izbūves teritorijā jābūt veiktiem zemes planēšanas darbiem projektā paredzētajos apjomos.

7.2. Klientam jānoslēdz Sadarbības līgums ar AS „Sadales tīkls” par elektroietaišu pārbūves veikšanu.

8. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu no to apstiprināšanas dienas.

Elektroinženieris (M)



Ritvars Klapars

Jānis Ozoliņš 64180647

1.3.Skaidrojošs apraksts.

Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa.

Vienkāršots tehniskais projekts "20kV līnijas NS27-35 (no balsta Nr.24 līdz Nr.29) un T-3933 Z-3 0.4kV piekarkabeļa pārbūve ceļā "Mierkalns - Būdas" rekonstrukcijas projektā" izstrādāts pamatojoties uz AS "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem Nr. 309400-05.07/42 no 18.01.2018.

Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši klasifikācijai – **22140403**

Objekta atrašanās vieta: Zvārtavas pagasts, Valkas novads

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta (1¹), (1²) un 23.panta (3) punktu, īpašniekiem, kuru īpašumtiesības tiek skartas, izsūtītas ierakstītas informatīvas vēstules par paredzēto elektroietaišu pārbūvi, un tiek uzskatītas par projektējamo darbu saskaņojumu. Izsūtīto vēstulju saraksts norādīts zemāk tabulā, vēstulju kopijas skatīt pielikumā.

Kadastra apzīmējums	Nosaukums	Īpašnieks	Piezīmes
94960050050	"Lejiņas", Zvārtavas pag., Valkas nov.	Antra Ozoliņa	Informatīva vēstule
94960050040	"Ceļmalas", Zvārtavas pag., Valkas nov.	SIA "ICCO"	Informatīva vēstule
94960050002	"Salaiņi", Zvārtavas pag., Valkas nov.	Andis Paulsons	Informatīva vēstule

Objekta fiziskie rādītāji:

20kV izolēto vadu līnija: 305m

0.4kV piekarkabeļa līnija (izbūvēta vienos balstos ar 20kV izolēto vadu): 305m

Tehniskās norādes:

1. Demontēt esošo 20kV izolēto vadu līniju NS27-35 un 0.4kV piekarkabeļa līniju posmā no esošā balsta Nr.24 līdz pārbūvējamam balstam Nr.29.
2. Esošos balstus Nr.25 un Nr.26 saudzīgi demontēt un izbūvēt jaunā vietā.
3. Esošo balstu Nr.27 saudzīgi demontēt un pārceltā vietā izbūvēt jaunu SSs20.I-HT-04Pn stūra atgāžņbalstu. Atgāzni izbūvēt no demontētā balsta Nr.28.
4. Esošo balstu Nr.28 saudzīgi demontēt un pārceltā vietā izbūvēt jaunu 12m balstu.
5. Esošo balstu Nr.29 saudzīgi demontēt un pārbūvēt ar 13m balstu, saglabājot stūra atgāžņbalsta konstrukciju. Esošo balstu izbūvēt kā atgāzni.

6. Uz pārbūvētajiem/pārceltajiem balstiem montēt atpakaļ demontēto 20kV izolēto vadu SAX 3x35 un 0.4kV piekarkabeļa AMKA 3x70+95 līnijas.


Projekta iekārtu un materiāla specifikācijā uzrādītie materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem, ja tie atbilst AS "Sadales tīkls", LV un ES normatīvo aktu prasībām.

Energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei ir pieļaujama pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.

Demontētos materiālus, kas izmantotami atkārtoti nodot AS „Sadales tīkls” attiecīgajā iecirknī.

Visus montāžas darbus veikt, ievērojot esošās celtniecības normas, LEK tehniskā standarta, LR likumu prasības un zemes īpašnieku vēlmēs.

Sastādīja:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Smans".

M. Smans

1.4. Atļaujas un saskaņojumi (kopijas)



VAS Latvijas Pasts
Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga"
Mārupes nov., LV-1000
PVN reģ. kods LV40003052790
Valmiera-I, Rīgas iela 34
Valmiera, LV-4201, t. 64225595
Sis. ID: 96-0062383

Kase: 2 S/N: 41-HCY64 FA: 004635
čeks: 0423194 16.04.2018 14:12:45

2138 341002 Vēstule L 31 g, A kl.,	#
Ierakstīta, RRS66119595LV	#
Uz kuriem: LEJŅAS, Zvārtavas pag., Valkas	#
nov., Valkas raj., LV-4735	#
Sanēmejs: ANTRA OZOLINA	1.49
2139 341001 Vēstule L 17 g, A kl.,	#
Ierakstīta, RRS66119605LV	#
Uz kuriem: Atmodas iela 19, Jelgava,	#
LV-3007	#
Sanēmejs: SIA ICCO SIA ICCO	1.42
2140 341001 Vēstule L 17 g, A kl.,	#
Ierakstīta, RRS66119619LV	#
Uz kuriem: SALAINI, Zvārtavas pag., Valkas	#
nov., Valkas raj., LV-4735	#
Sanēmejs: ANDIM PAULSONAM	1.42

Kopsumma EUR	4.33
Samēts priekšapmaksas pastmarkās	4.33

Solvita Simsone.....#

Pircējs: SIA CELU KOMFORTS
PVN reģ. kods: 44103040845
Adrese: EŽMALAS, PLĀNU PAG., STRENCU NOV., LV-4730

Bez PVN	4.33
---------	------

SIA „CEĻU KOMFORTS”

Beātes iela 23-700, Valmiera, LV-4201

Reģ. Nr. 44103040845, PVN reģ. Nr. LV44103040845, tālr. 64231636, e-pasts: info@celukomforts.lv
Valmierā

2018. gada 16. aprīlī

Antra Ozolina
„Lejiņas”, Zvārtavas pagasts,
Valkas novads, LV-4735

Par 20/0.4kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas darbiem

Informējam Jūs, ka AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions veiks esošās 20/0.4kV gaisvadu līnijas pārbūves darbus pēc tehniskā projekta „**20kV līnijas NS27-35 (no balsta Nr.24 līdz Nr.29) un T-3933 Z-3 0.4kV piekarkabeļa pārbūve ceļa "Mierkalns - Būdas" rekonstrukcijas projektā, Zvārtavas pagasts, Valkas novads**”, Jums valdījumā esošajā zemes gabalā „**Lejiņas**” ar kadastra Nr. **94960050050**. Plānotais darbu izpildes periods laika posmā no 2018. līdz 2019. gadam.

Projekta ietvaros paredzēts veikt esošās 20/0.4kV gaisvadu līnijas pārbūves darbus. Pārbūves rezultātā nemainīsies energoapgādes objekta aizsargjoslas ap vai gar šo objektu.


Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, minētā projekta saskaņošanai nepieciešams Jūs informēt un iepazīstināt ar situācijas plānu, ko nosūtām kopā ar šo vēstuli.

Šī ierakstītā vēstule saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta (1¹), (1²) punktu un 23.panta (3) punktu tiek uzskatīta par projektējamo darbu saskaņojumu.

Pielikumā:


1. Situācijas plāns.

SIA „Ceļu Komforts”
Būvprojekta vadītājs

 /M.Smans/

Tālr. 26526107

Situācijas plāns M 1:500 ar projektējamo situāciju

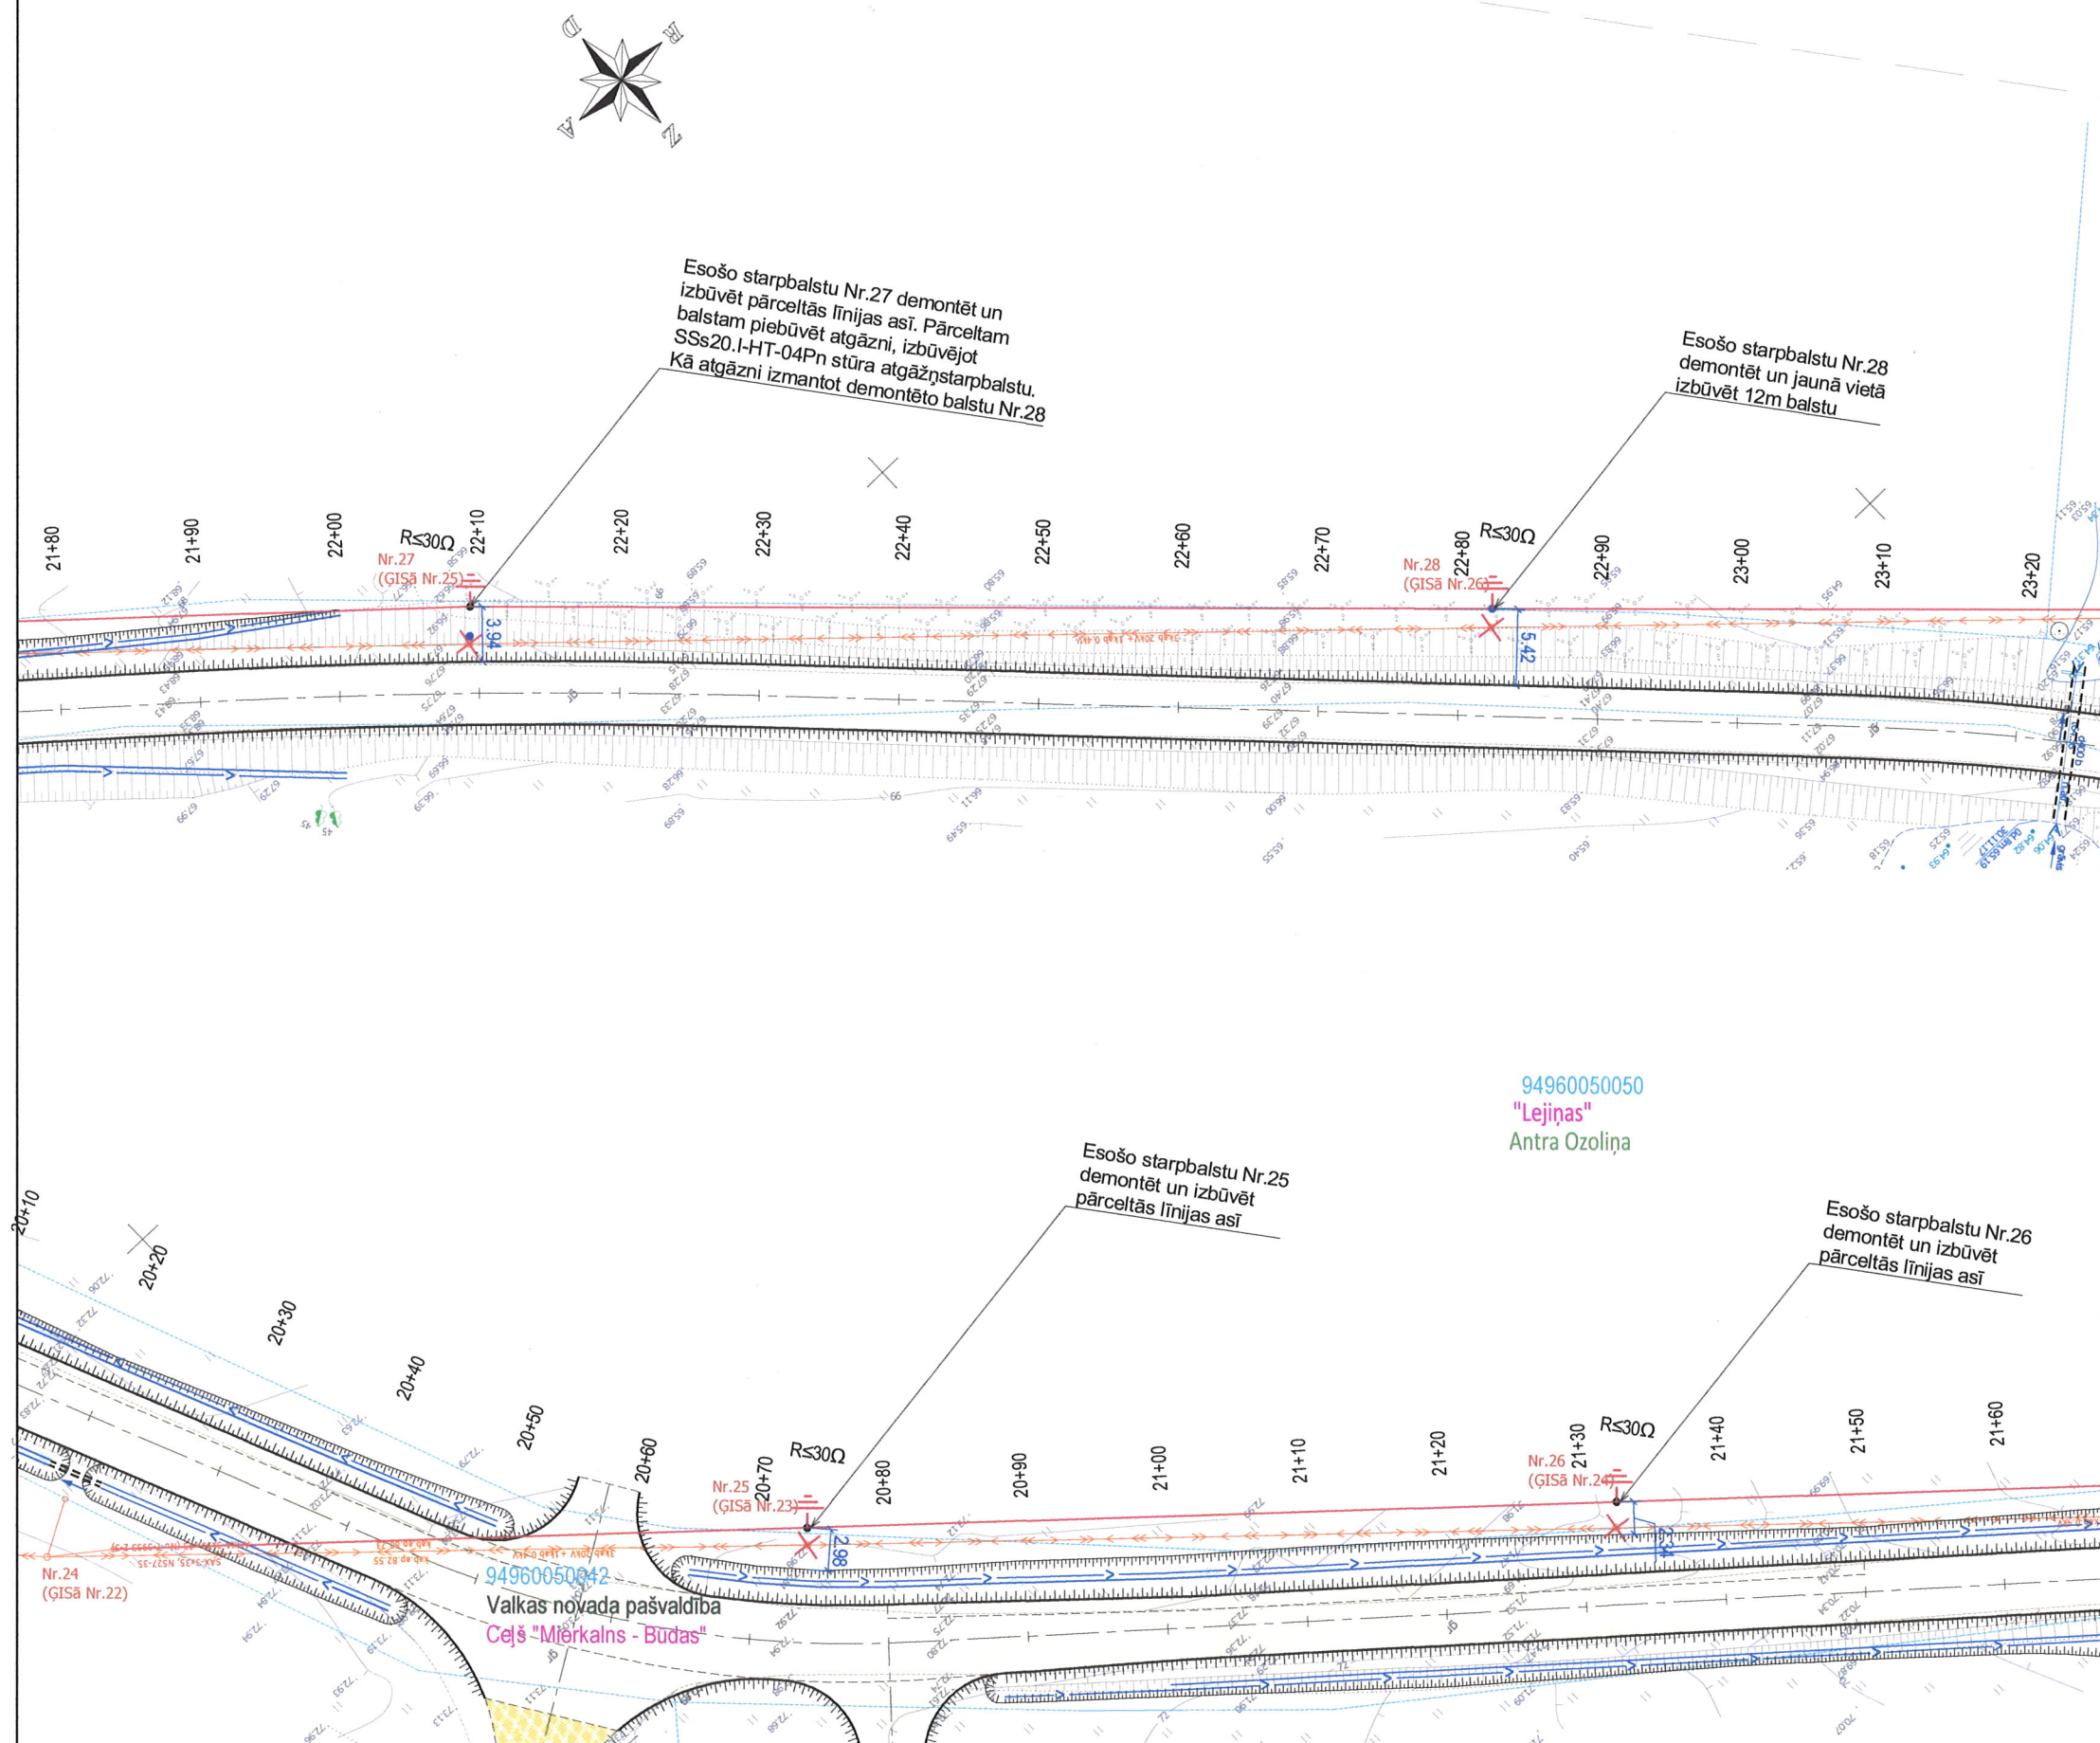

Projekta saskaņošanas protokols ar zemes īpašnieku

Projekta nosaukums:
20kV līnijas NS27-35 (no balsta Nr.24 līdz balstam Nr.29)
un T-3933 Z-3 0.4kV piekarkabeļa pārbūve ceļa "Mierkalns-
Būdas" rekonstrukcijas projektā

Projekta numurs: 71-2017
Projektēšanas organizācija: SIA "Ceļu Komforts"
Pasūtītājs: AS "Sadales tīkls"
Īpašuma nosaukums: "Lejiņas"

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 94960050050

Īpašnieks/tiesiskais valdītājs: Antra Ozoliņa

Deklarētā adrese:
„Lejiņas”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735

Īpašuma tiesības nostiprinātas:

Izstrādāja:

M.Smans

paraksts

04.2018.
datums

SIA „CEĻU KOMFORTS”

Beātes iela 23-700, Valmiera, LV-4201

Reģ Nr. 44103040845, PVN reģ.Nr.LV44103040845, tālr. 64231636, e-pasts: info@celukomforts.lv
Valmierā

2018. gada 16.aprīlī

SIA “ICCO”

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

Par 20/0.4kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas darbiem

Informējam Jūs, ka AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions veiks esošās 20/0.4kV gaisvadu līnijas pārbūves darbus pēc tehniskā projekta **„20kV līnijas NS27-35 (no balsta Nr.24 līdz Nr.29) un T-3933 Z-3 0.4kV piekarkabeļa pārbūve ceļa "Mierkalns - Būdas" rekonstrukcijas projektā, Zvārtavas pagasts, Valkas novads”**, Jums valdījumā esošajā zemes gabalā **„Ceļmalas”** ar kadastra Nr.**94960050040**. Plānotais darbu izpildes periods laika posmā no 2018. līdz 2019.gadam.

Projekta ietvaros paredzēts veikt esošās 20/0.4kV gaisvadu līnijas pārbūves darbus. Pārbūves rezultātā nemainīsies energoapgādes objekta aizsargjoslas ap vai gar šo objektu.

Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, minētā projekta saskaņošanai nepieciešams Jūs informēt un iepazīstināt ar situācijas plānu, ko nosūtām kopā ar šo vēstuli.

Šī ierakstītā vēstule saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta (1¹), (1²) punktu un 23.panta (3) punktu tiek uzskatīta par projektējamo darbu saskaņojumu.


Pielikumā:

1. Situācijas plāns.

SIA “Ceļu Komforts”
Būvprojekta vadītājs

 /M.Smans/

Tālr. 26526107

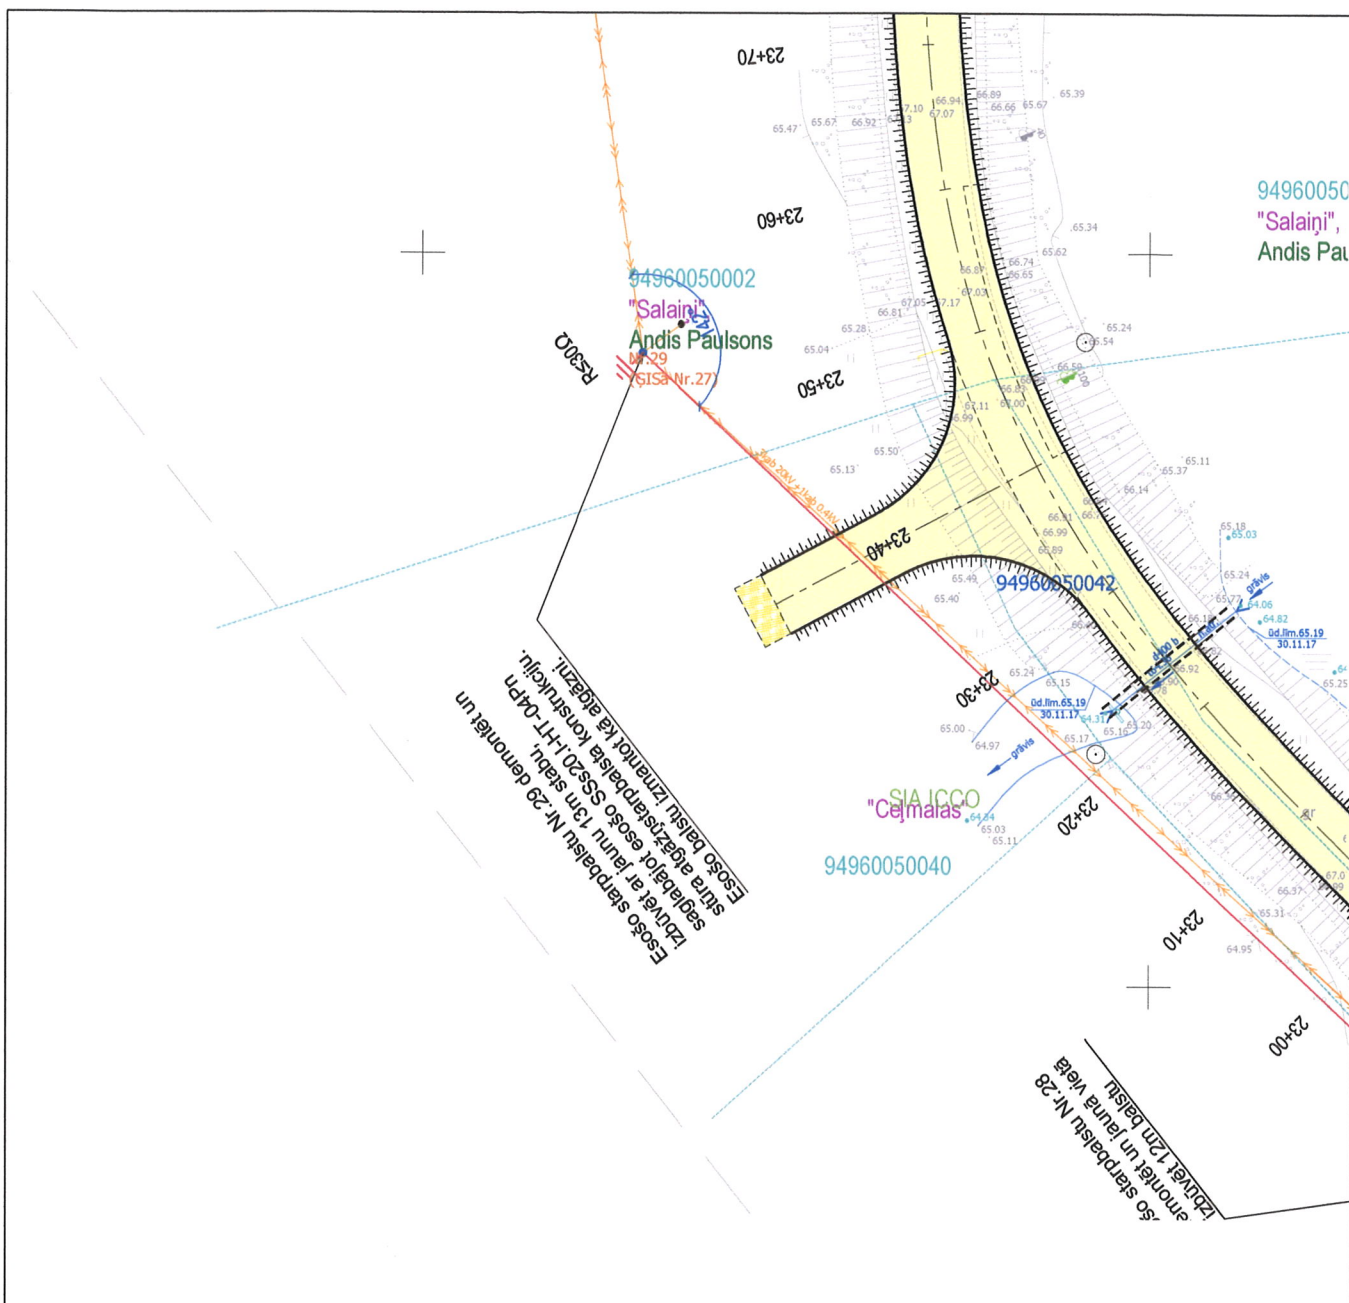

Projektētājs: SIA "Ceļu Komforts" Beātes iela 23 - 700, Valmiera, LV-4201				Pasūtītājs: AS "SADALES TĪKLS", ADRESE: ŠMERĻA IELA 1, RĪGA																																
<table><tr><th>Amats</th><th>V.Uzvārds</th><th>Paraksts</th><th>Datums</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Izstrādāja</td><td>M.Smans</td><td></td><td>04.2018.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums													Izstrādāja	M.Smans		04.2018.									BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS			PAS. NR. VND/4-22/17/473	
				Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums																													
Izstrādāja	M.Smans		04.2018.																																	
20kV līnijas NS27-35 (no balsta Nr.24 līdz balstam Nr.29) un T-3933 Z-3 0.4kV piekarkabeļa pārbūve ceļa "Mierkalns- Būdas" rekonstrukcijas projektā			ARHĪVA REĢ.NR. 71-2017																																	
RASĒJUMA NOSAUKUMS: SITUĀCIJAS PLĀNS			STADIJA	MARKA	LAPA	LAPAS																														
			VTP	ELT																																
			MĒROGS: 1:500																																	

SIA „CEĻU KOMFORTS”

Beātes iela 23-700, Valmiera, LV-4201

Reģ. Nr. 44103040845, PVN reģ. Nr. LV44103040845, tālr. 64231636, e-pasts: info@celukomforts.lv
Valmierā

2018. gada 16. aprīlī

Andis Paulsons
Dakteru iela 24 – 34, Smiltene,
Smiltenes novads, LV-4729

Par 20/0.4kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas darbiem

Informējam Jūs, ka AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions veiks esošās 20/0.4kV gaisvadu līnijas pārbūves darbus pēc tehniskā projekta „**20kV līnijas NS27-35 (no balsta Nr.24 līdz Nr.29) un T-3933 Z-3 0.4kV piekarkabeļa pārbūve ceļa "Mierkalns - Būdas" rekonstrukcijas projektā, Zvārtavas pagasts, Valkas novads**”, Jums valdījumā esošajā zemes gabalā „**Salaiņi**” ar kadastra Nr. **94960050002**. Plānotais darbu izpildes periods laika posmā no 2018. līdz 2019. gadam.

Projekta ietvaros paredzēts veikt esošās 20/0.4kV gaisvadu līnijas pārbūves darbus. Pārbūves rezultātā nemainīsies energoapgādes objekta aizsargjoslas ap vai gar šo objektu.


Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, minētā projekta saskaņošanai nepieciešams Jūs informēt un iepazīstināt ar situācijas plānu, ko nosūtām kopā ar šo vēstuli.

Šī ierakstītā vēstule saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta (1¹), (1²) punktu un 23.panta (3) punktu tiek uzskatīta par projektējamo darbu saskaņojumu.

Pielikumā:

1. Situācijas plāns.

SIA “Ceļu Komforts”
Būvprojekta vadītājs

 /M.Smans/

Tālr. 26526107

