
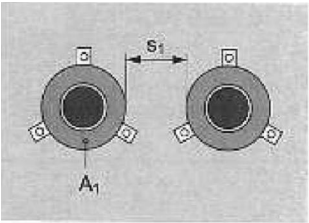
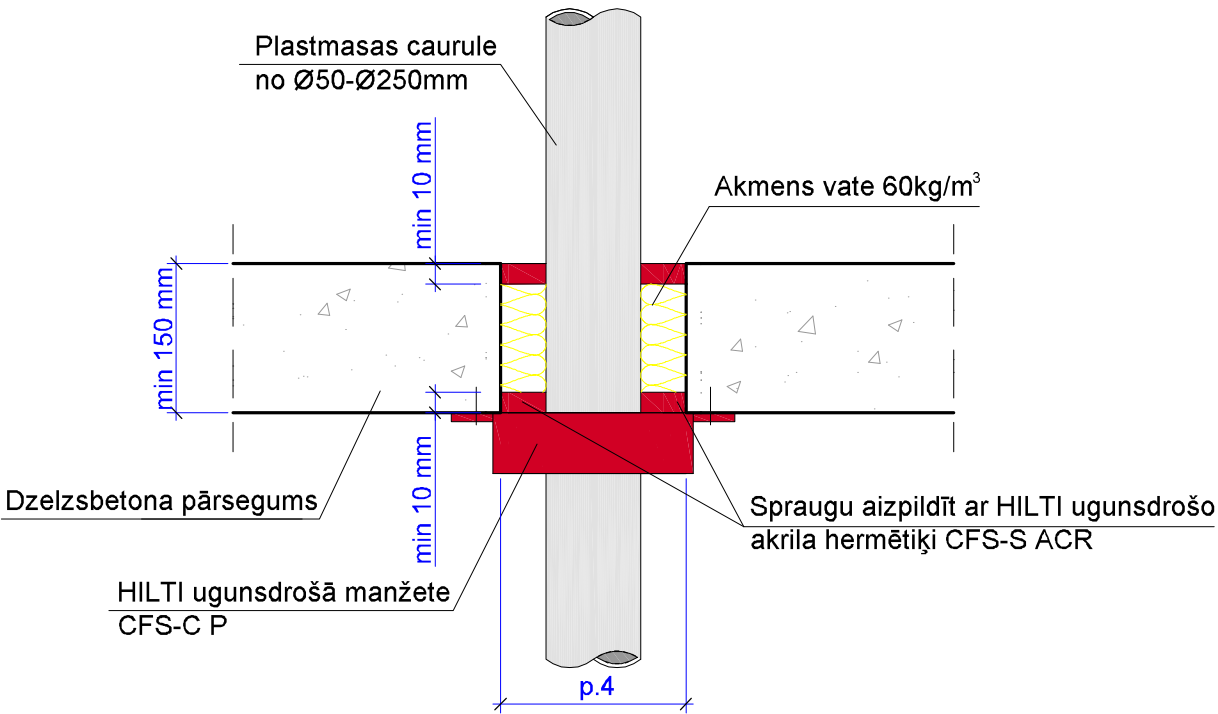


HILTI ugunsdrošības risinājumi

Plastmasas caurules (PVC, PP, PE, PEX un c.)  
ugunsdrošais blīvējums

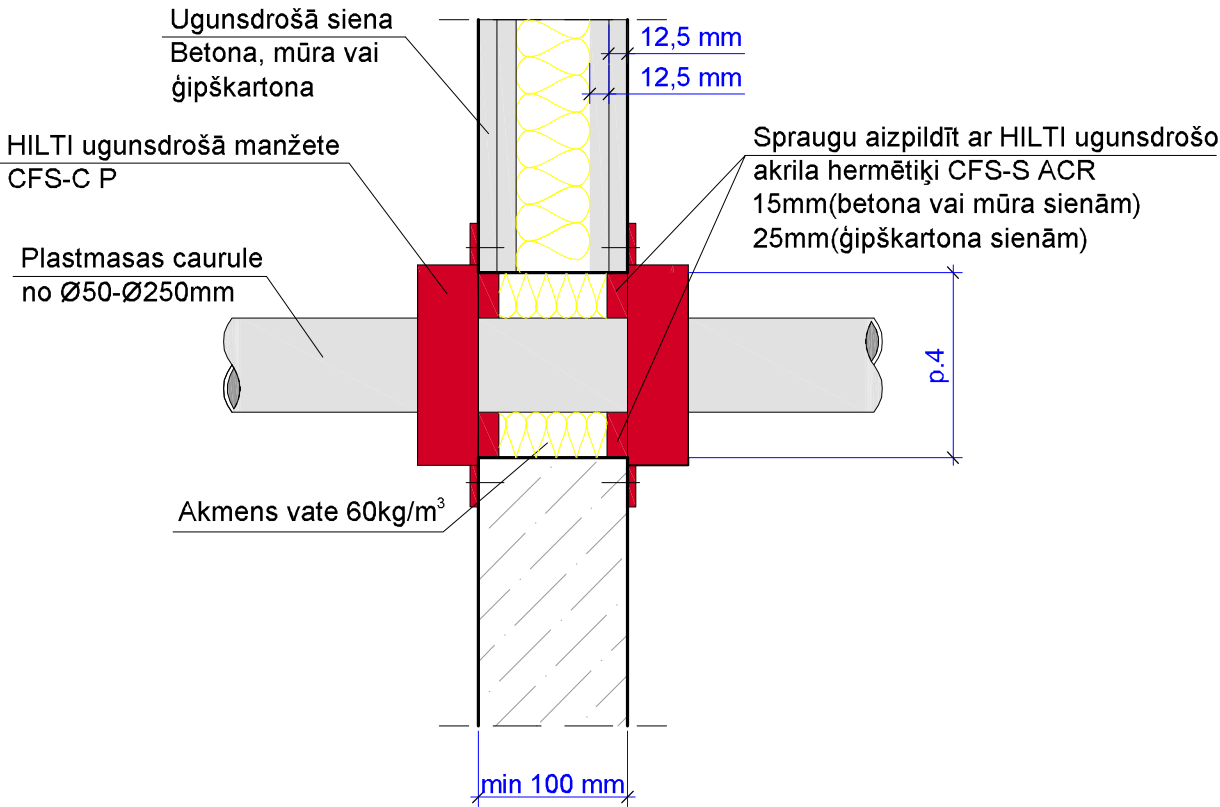

S<sub>1</sub> - min attālums starp  
manžetēm:  
Caurulēm ar izolāciju - 0mm  
Caurulēm bez izolācijas - 0mm

- Piezīme: 1. Minimālā ugunsizturības robeža: Sienai - EI 90; Pārsegumam - EI120  
2. Risinājums un produkts atbilst ETA-10/0404 (Eiropas tehniskais apstiprinājums)  
3. Spraugas noblīvēšanai var izmantot bezrukuma cementa javu.  
4. Lai nodrošinātu drošu manžetes fiksāciju pie sienas, atvēruma izmēri nedrīkst būt lielāki par manžetes ārējo diametru.

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
- Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. **Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus**, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli!
- Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
- Nodrošināt visu materiālu un konstrukciju aizsardzību pret mitrumu, koroziju, bioloģisko bojāšanos un ugunsizsardzību;
- Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
- Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā vai ar pasūtītāju;
- Rasējumus nemērit, lasīt uzradītos izmērus.

Atbildīgais projektētājs: <b>JD projekts</b> Arhitektūra un projektēšana				Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģ. Nr. 90009114839		Sadaļa <b>AR-arhitektūras risinājumi</b>	
Būvobjekta nosaukums, adrese: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas korpuss, multifunkcionālas mācību vides izveide				Būvobjekta nosaukums, mērogs: Plastmasas cauruļu ugunsdrošais blīvējums		Stadija <b>AK</b>	Rasējuma Nr. <b>ARD-04</b>
Pasūtītāja Nr. <b>VND/4-22/17/258</b>				Arhīva Nr. <b>2017-12</b>			
V. Uzvārds				Paraksts		Dat.	
Atb. speciālists				A. Račinskis		27.10.2017	
Teh.izstrādātājs				L.Kozule		27.10.2017	