

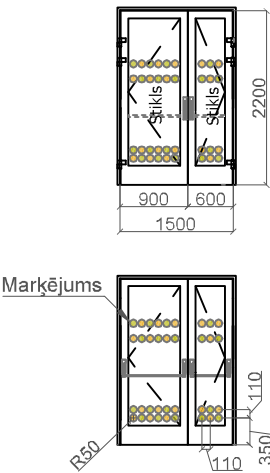



Apz.	Shēma	Vērtnes izmēri hxb, mm	Skaits	Piezīmes
D-1		2000x900	5 GB. *1 GB.	1) Gludas koka durvis ar augstspiediena plastikāta (HPL) virskārtu; 2) Skaņas izolācija: 32 dB; 3) Krāsa pēc NCS standarta: D 1.01 - S 1070-Y30R D 1.02 - S 4040-R70B; D 1.03 - S 0570-Y10R D 1.04 - S 1070-G60Y; D 1.05 - S 1085-Y80R D 1.06 - S 0507-Y20R 4) Eņģes regulējamas; 5) Blīvumija: iestrādāta vērtņē; 6) Slēdzene: cilindriskā; 7) Durvju aizvērējs ar slīdošo kanālu, piem. DORMO TS 93 vai analogs 8) Stiklojums: 10mm rūdīts stikls; 9) Grīdā montēt durvju atduru maksimums 2 cm augstu.
D-2		2100x1800	2 GB.	1)Ugunsdrošas koka durvis ar augstspiediena plastikāta (HPL) virskārtu 2) Ugunsizturības pakāpe: EI30 3) Stiklojums: 10mm rūdīts stikls 4) Krāsa: balta 5) Eņģes regulējamas 6) Blīvumija: iestrādāta vērtņē 7) Slēdzene: panikas rokturstanga, slēdzamas 8) Durvju aizvērējs ar slīdošo kanālu, piem. DORMO TS 93 vai analogs 9) Nodrošināt automātisko durvju aizvēršanos ugunsgrēka trauksmes gadījumā 10) Durvju stiklojums marķēts trīs augstumos: 0.35 m, 1,4 un 1,6 m. Marķējuma krāsas pēc NCS standarta: S 1070-Y30R; S 0570-Y10R; 11) Marķējumam jābūt necaurspīdīgam (marķējums, kuram nespīd cauri gaisma). 12) Grīdā montēt durvju atduras maksimums 2 cm augstas.

Apz.	Shēma	Vērtnes izmēri hxb, mm	Skaits	Piezīmes
D-3		2200x1500	1 GB.	1)Ugunsdrošas koka durvis ar augstspiediena plastikāta (HPL) virskārtu 2) Ugunsizturības pakāpe: EI30 3) Stiklojums: 10mm rūdīts stikls 4) Krāsa: balta 5) Eņģes regulējamas 6) Blīvumija: iestrādāta vērtņē 7) Slēdzene: panikas rokturstanga, slēdzamas 8) Durvju aizvērējs ar slīdošo kanālu, piem. DORMO TS 93 vai analogs 9) Nodrošināt automātisko durvju aizvēršanos ugunsgrēka trauksmes gadījumā 10) Durvju stiklojums marķēts trīs augstumos: 0.35 m, 1,4 un 1,6 m. Marķējuma krāsas pēc NCS standarta: S 1070-Y30R; S 0570-Y10R. 11) 10) Marķējumam jābūt necaurspīdīgam (marķējums, kuram nespīd cauri gaisma). 12) Grīdā montēt durvju atduras maksimums 2 cm augstas.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
2. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garant. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli;
3. Pirms durvju izgatavošanas, veikt durvju ailu uzmērījumu un krāsu toņu saskaņošanu ar pasūtītāju.
4. Materiālu daudzums norādīts bez rezerves;
5. Durvis uz visām telpām veidot bez sliekšņa.

* Durvis veidot ugunsdrošas ar ugunsizturības pakāpi EI30 un nodrošināt automātisko durvju aizvēršanos ugunsgrēka trauksmes gadījumā.

Atbildīgais projektētājs:				Pasūtītājs:		Sadaļa	
				Valkas novada dome, Reģ. Nr. 90009114839		AR-arhitektūras risinājumi	
				Būvobjekta nosaukums, adrese:		Stadija	Rasējuma Nr.
				Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas korpuss, multifunkcionālas mācību vides izveide		AK	AR-03
				Rasējuma nosaukums, mērogs:		Pasūtījuma Nr.	
				DURVJU SPECIFIKĀCIJA M 1:100		VND/4-22/17/258	
						Arhiva Nr.	I KĀRTA
						2017-12	