2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	**Telpas nosaukums**	**Telpas platība m²**
	Kopllietošanas telpas	81.4
1	Kāpņu telpa	22.4
2	Palīgtelpa	5.7
3	Vestibils	53.3
	"A" korpuss	1007.3
4	Ražošanas telpa	712.3
5	Biroja telpa	41.1
6	Biroja telpa	31.2
7	Biroja telpa	15.8
8	Atpūtas-ēdamtelpa ar virtuves nišām	95.6
9	Vīriešu ģērbtuve (30 persomām)	32.6
10	Sieviešu ģērbtuve (30 persomām)	30.5
11	Tualete	4.7
12	Tualete	4.7
13	Tualetes telpa pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem atb. UD principiem	17.2
14	Tualetes telpa pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem atb. UD principiem	21.6
	"B" korpuss	937.8
15	Ražošanas telpa	748.9
16	Atpūtas-ēdamtelpa ar virtuves nišu	40.3
17	Biroja telpa	15.3
18	Biroja telpa	15.3
19	Biroja telpa	15.3
20	Biroja telpa	15.3
21	Biroja telpa	15.3
22	Biroja telpa	22.0
23	Sieviešu ģērbtuve (10 persomām)	14.9
24	Dušas telpa pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem atb. UD principiem	5.1
25	Dušas telpa	2.0
26	Tualete	3.0
27	Vīriešu ģērbtuve (10 persomām)	15.0
28	Dušas telpa pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem atb. UD principiem	5.1
29	Dušas telpa	2.0
30	Tualete	3.0
	2. stāvs kopā	2026.5

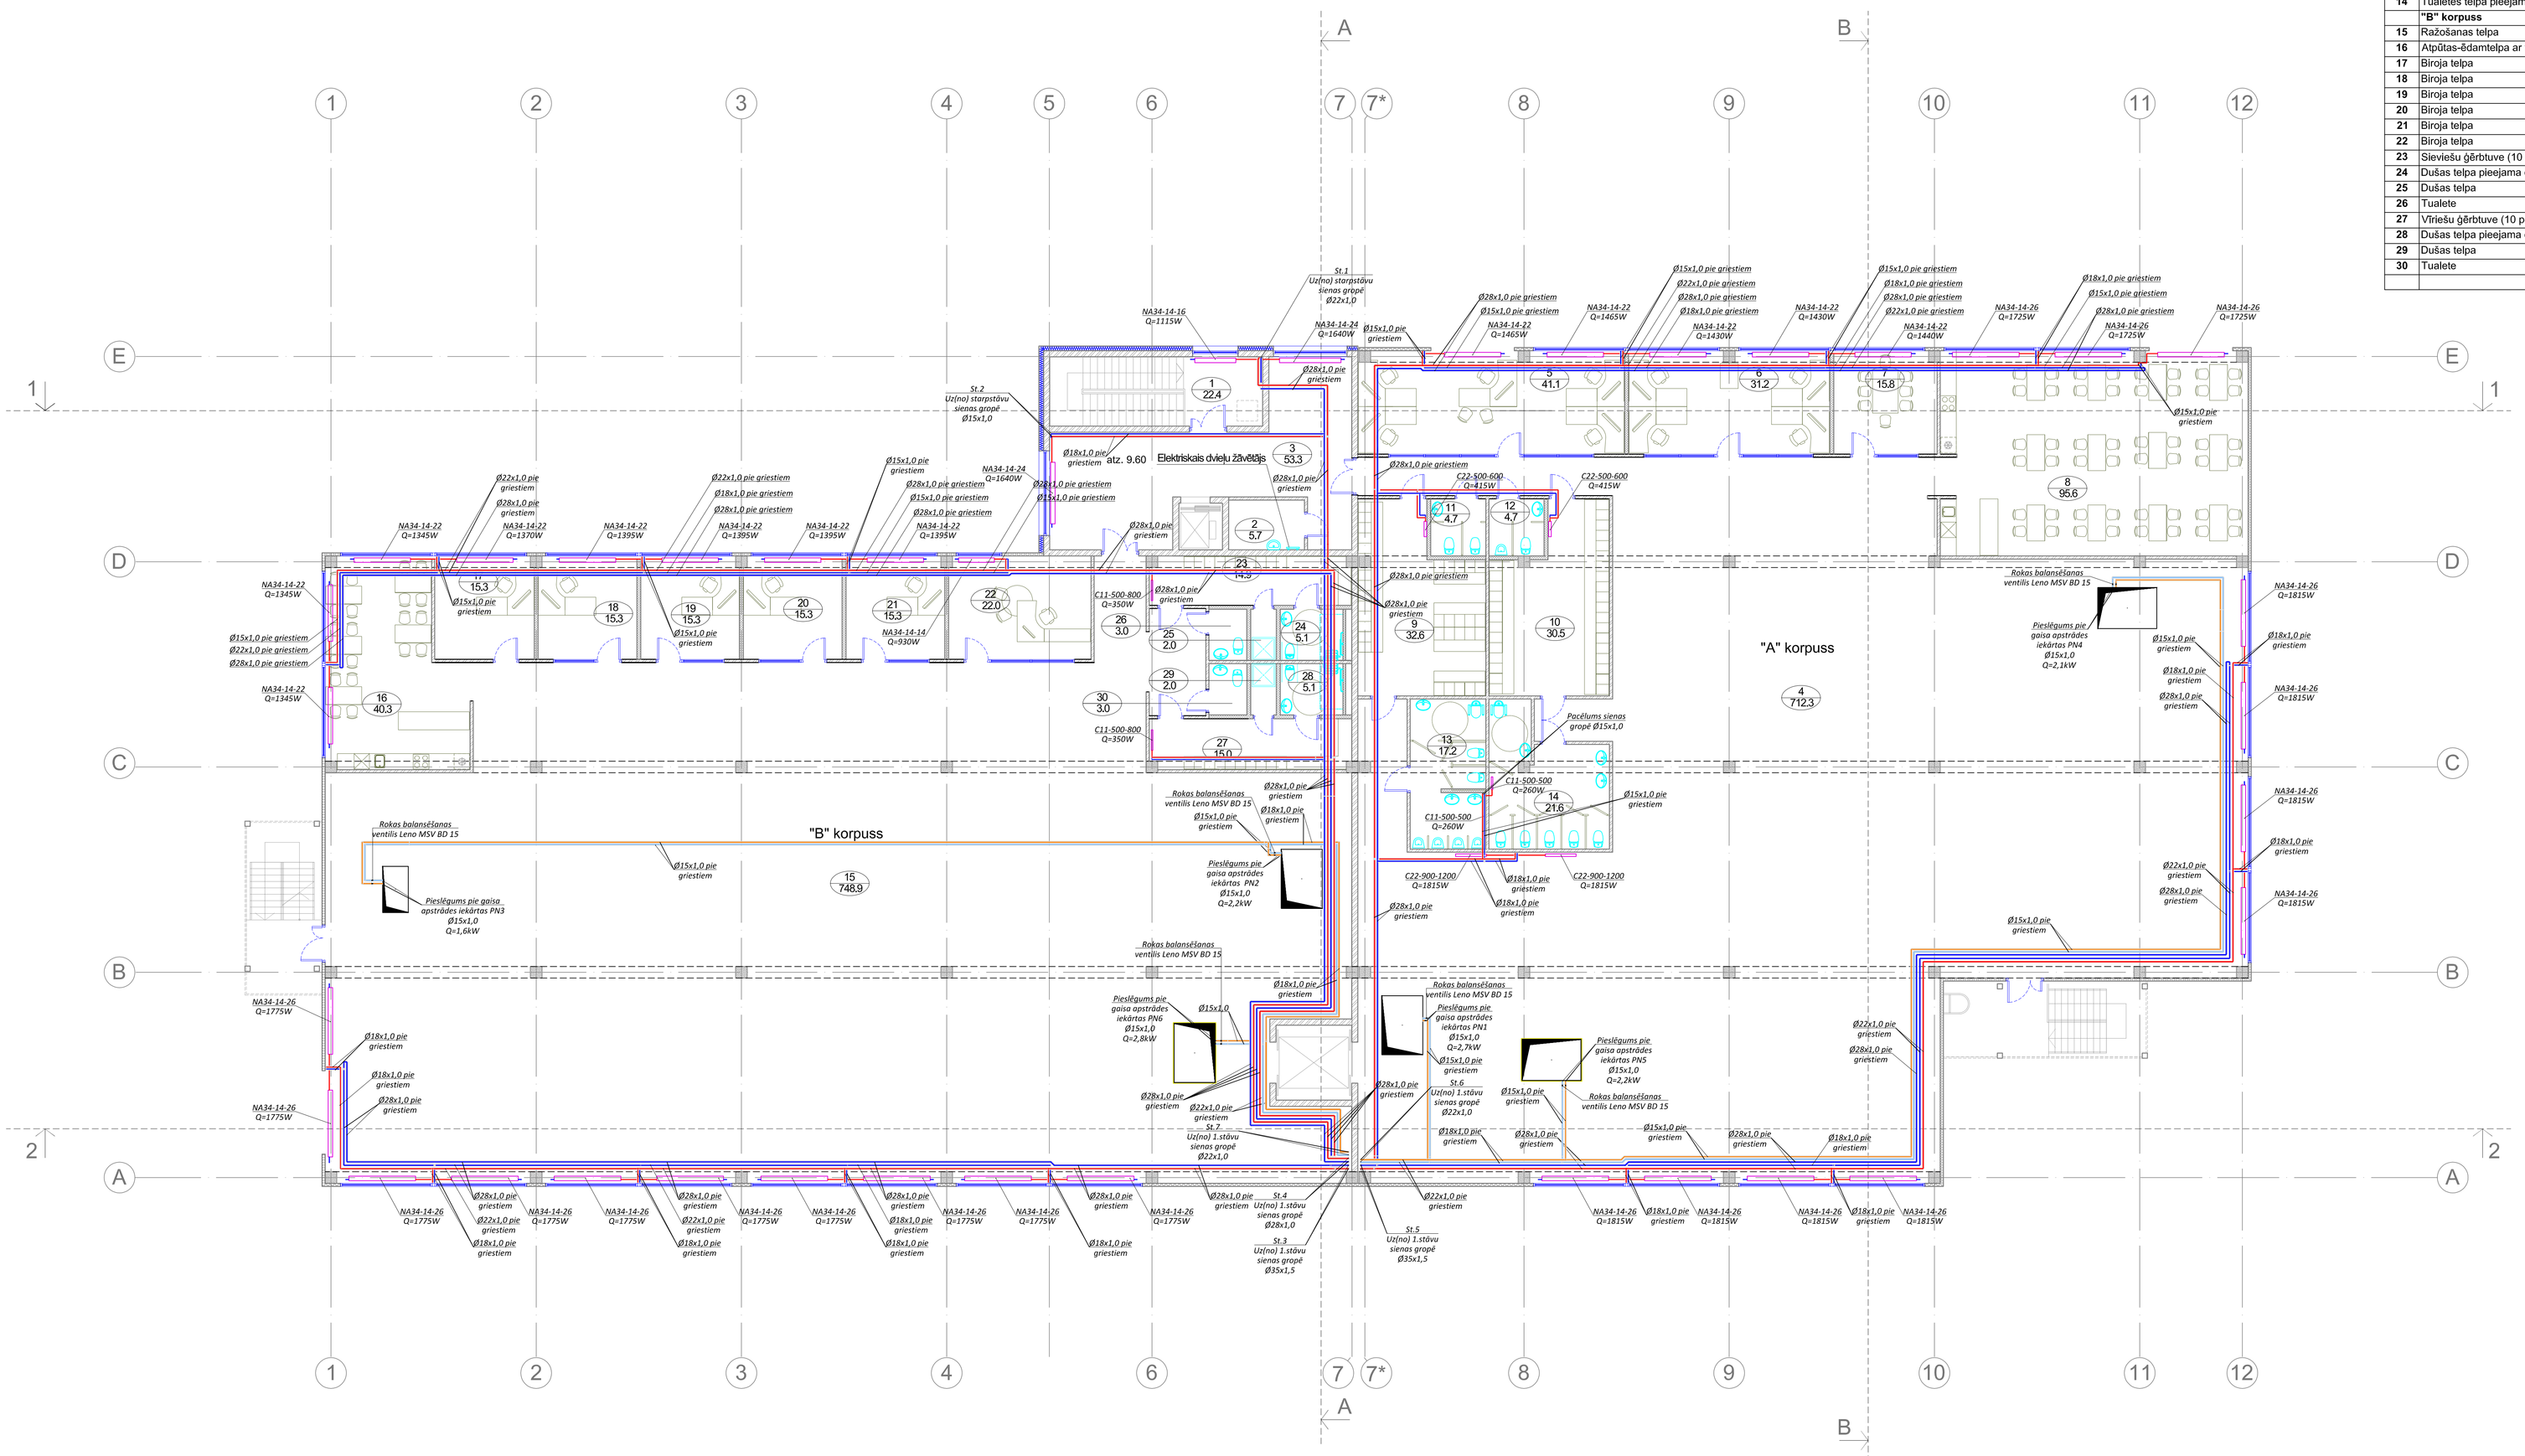

RADIATORU PIESLĒGUMA SHĒMAS

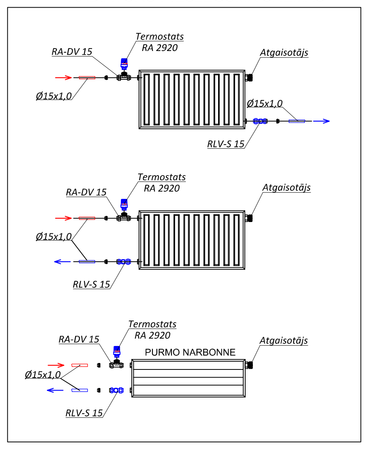

APZĪMĒJUMI

- apkures turgaitas caurule
- apkures atgaitas caurule
- siltumapgādes turpgaitas caurule
- siltumapgādes atgaitas caurule
- radiators, konvektors

PIEZĪMES:

1. *Apkures un siltumapgādes magistrāles ražošanas telpās izolēt ar izolācijas čaulām Tubolit TL-D/25-DG, b=25mm.*
2. *Apkures un siltumapgādes magistrāles ražošanas telpās montēt pie griestiem.*
3. *Apkures un siltumapgādes magistrāļu augstuma atzīmes precizēt montāžas procesā.*
4. *Līdz Ø35x1,5 caurules paredzētas no vara.*
5. *Sākot no DN40 caurules paredzētas no tērauda.*
6. *Uz apkures magistrālēm paredzēt cauruļu kompensācijas risinājumus.*
7. *Sistēmu augstākajos punktos paredzēt automātiskos atgaisotājus.*
8. *Radiatorus aprīkot ar iepriekšējās iestatīšanas vārstiem un termogalvām RA2920.*
9. *Apkures magistrāles montēt ar minimālu kritumu uz tuksošanas vietu.*
10. *Zemākajos punktos paredzēt tukšošnas krānus.*
11. *Apkures sistēmu pacēlumus un noloidumus skatīt aksonometriskajās shēmās.*

ARHITEKTU BIROJS KRASTS Krāslavas iela 14-20, Riga, LV - 1003 tālr.: 7 686 360, e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv				Pasūtītājs:	Valkas novada dome, Reģistrācijas Nr. 90009114839			
				Būvobjekta nosaukums:	Ražošanas ēka			
				Būvobjekta adrese:	Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads			
BPDV:	D.Buliņš			Apkure. 2. stāva plāns ar apkures un siltumapgādes tīklIem.				
Izstrādāja:	M.Mileika			Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
Pārbaudīja:	M.Zariņš			1:100	VND/4-22/16/93	A - 2016/13	BP	AVK	4