


1.STĀVA PLĀNS

M1:50

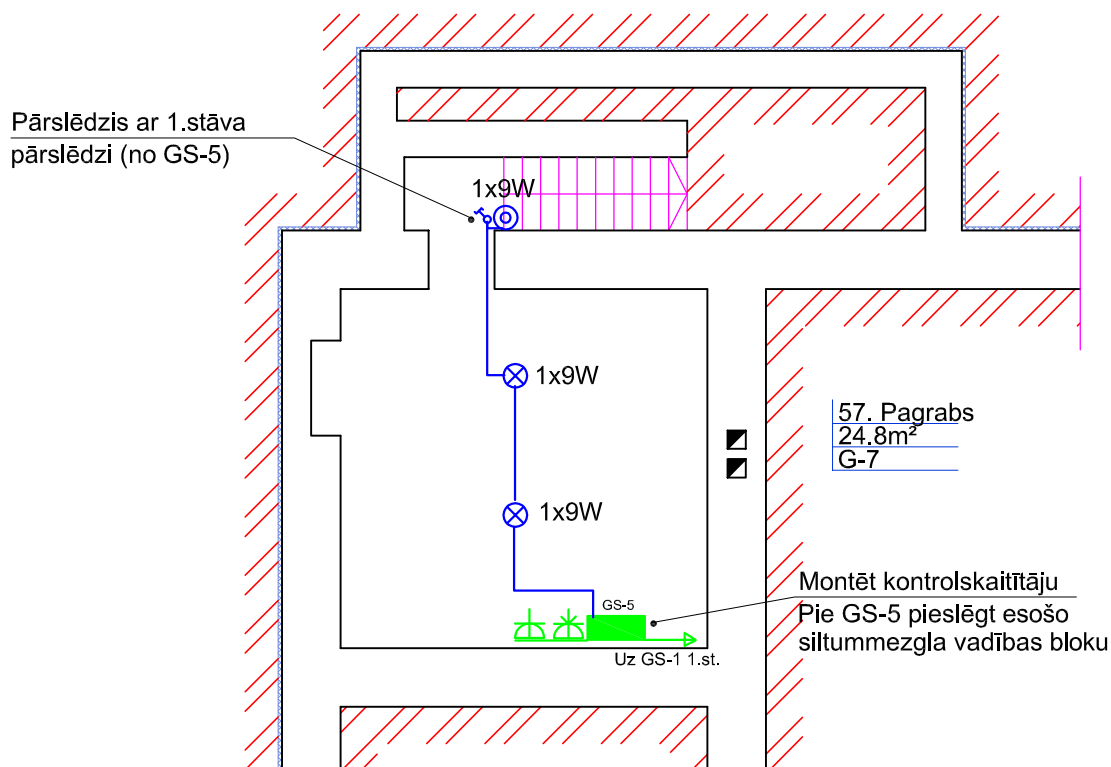

Pieņemtie apzīmējumi.

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | - grupu sadale | | - Gaismeklis v/a balts 2x18W vai 2x36W G13 EVG IP20 TCS022 HFS O |
| | - grupu sadale esošā | | - Gaismeklis v/a balts 4x18W G13 EVG IP20 CLASSIC ASN.NC |
| | - Gaisa aizkars 4.5/9kW | | - tas pats gaismeklis ar akumulatoru |
| | - elektriskais zvans 120db | | - LED prožektors ar 140° sensoru balts 14.8W 6700K IP44 |
| | - zvana poga | | - Gaismeklis plafons v/a balts 1x18W 2G11 VVG IP54 SATURN |
| | - nozarkārba | | - Gaismeklis plafons v/a balts 1x18W 2G11 VVG IP54 SATURN |
| | - 4 zaru lustra Globo 54982-4D Avenue lustra 4x13W E14 | | - pārslēdzis Sedna Pro |
| | - kustības IS sensors | | - slēdzis vienpolīgs Sedna Pro |
| | - āra gaisa sensors | | - slēdzis divpolīgs Sedna Pro |
| | - apgaismojuma kabelis | | - kontakts 1- fāzu ar zemēšanas spaili Sedna Pro |
| | - spēka kabelis | | - kontakts 3- fāzu ar zemēšanas spaili Sedna Pro |
| | - LED avārijas gaismeklis 10W maks. 3h IP20 GLASS DELUXE 3L/1ST | | |

				Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME REG. NR. 90009114839		EL-5	
				J.Cimzes Valkas mūzikas skolas iekšējo elektroapgādes tīklu vienkāršotā rekonstrukcija Semināra iela 25, Valkas novads, Valka		stad.	lapa
						T.PR.	lapas
IZSTRĀDĀJA	M.SMANS	01.11.2012		PAGRABA APGAISMOJUMA UN SPĒKA TĪKLA PLĀNS		2012	