


AI APKURES SISTĒMAS SHĒMA

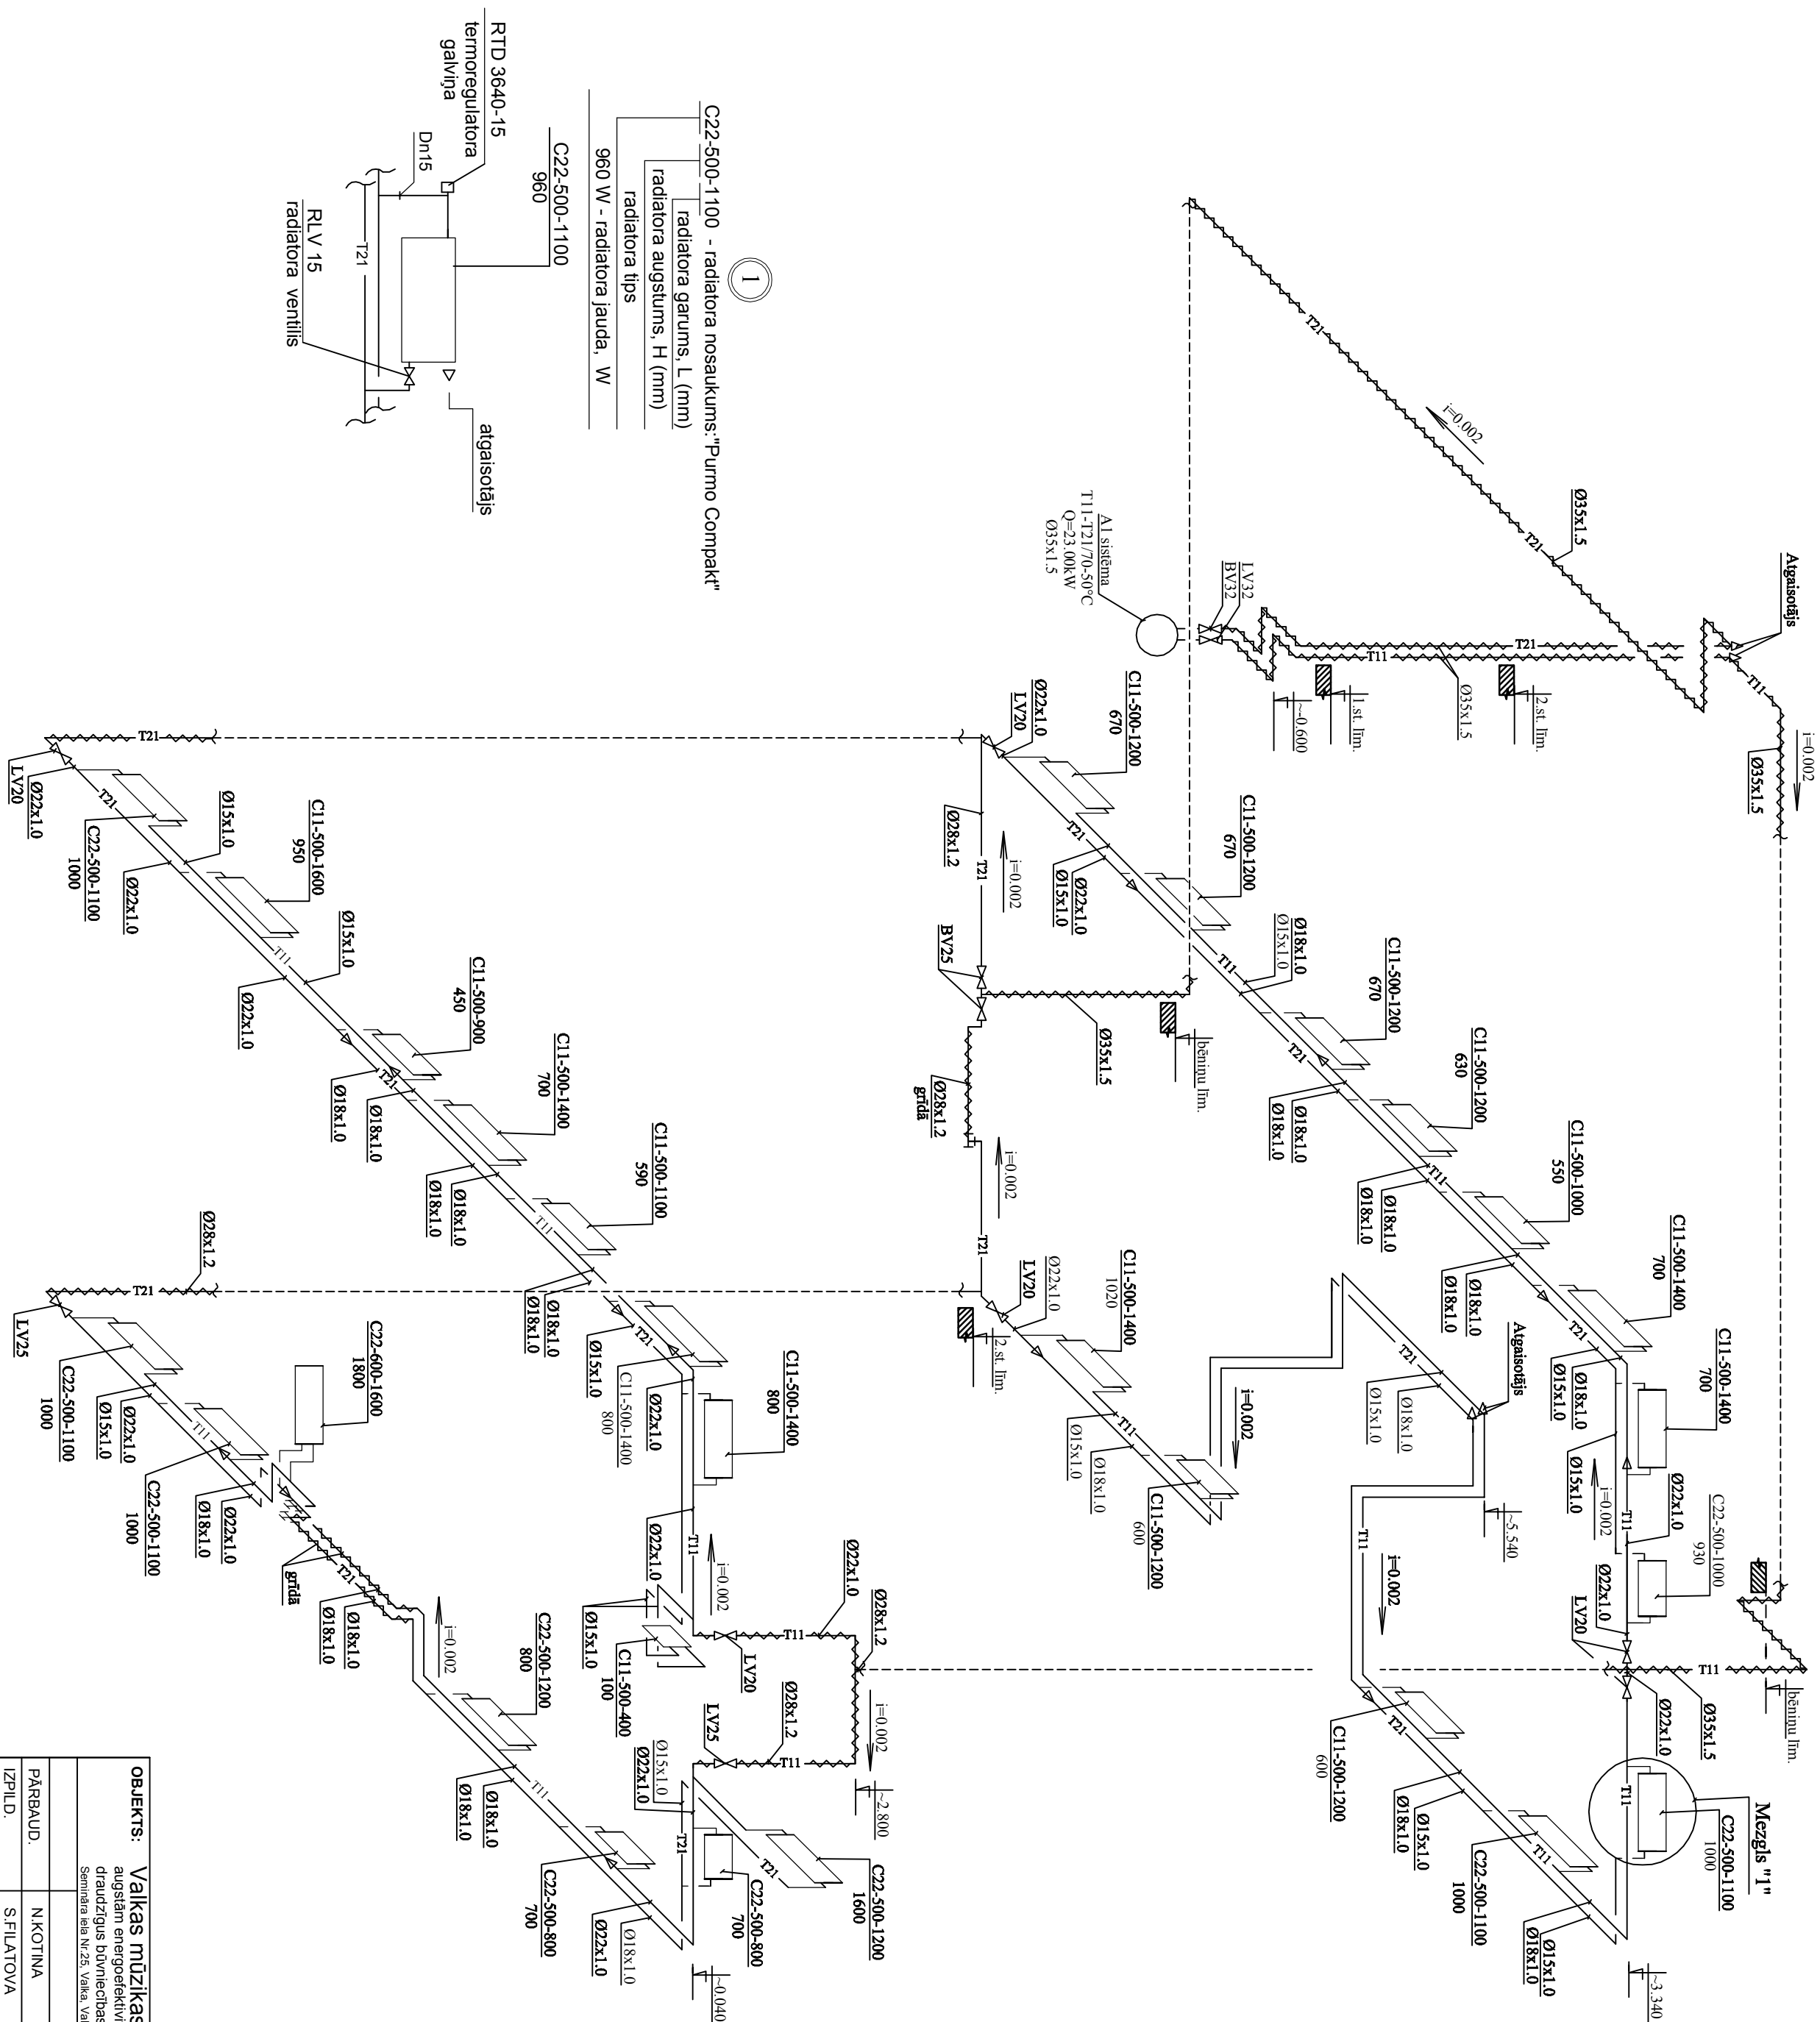

PIEZĪMES

1. Ø22x1,0 - vāra caurules diametrs, mm.
2. LV Dn20 - lodveida vāsis, diametrs 20 mm.
3. BV Dn20 - balstasogs vāsis, diametrs 20 mm.
4. Visi maģistrālie cauruvadi izolēti ar "PAROC" izolāciju 40mm biezumā (benpau stāvā izolāciju biezuma 50mm)
5. Cauruvadu atzīmes precīzi montāžas laikā.
6. Cauruvadi ir izvietoti visās grīdās līmenī.

OBJEKTS: Valsts mūzikas skolas rekonstrukcija austādas mēropekāvalitātes prasībām un izstrādājumi dizainizācijas bioloģiskās materiālu izstrādājumi Semināra iela Nr.25, Valaka, Valakas novads				PASŪTĀIJS: Valakas novada dome reģ. Nr.3000344839 Semināra iela Nr.9, Valaka, LV-4701	
RASEJUMS:				A1 APKURES SISTEMAS SHEMA.	
PARBAUD.					
IZPILD.		S.FILATOVA			
PROJ.STADIJA		MARKA	MERKOS	OBJEKTA NR.	LAPA
TP		AKKA	M 1-100	17-3-05	LAPAS CAUR.Nr.
				F I R M A TURSONS SIA	