



C11-500-1400 - radiatora nosaukums:"Purmo Compact"

	radiatora garums, L (mm)
	radiatora augstums, H (mm)
	radiatora tips
	780 W - radiatora jauda, W



A2 APKURES SISTĒMAS SHĒMA

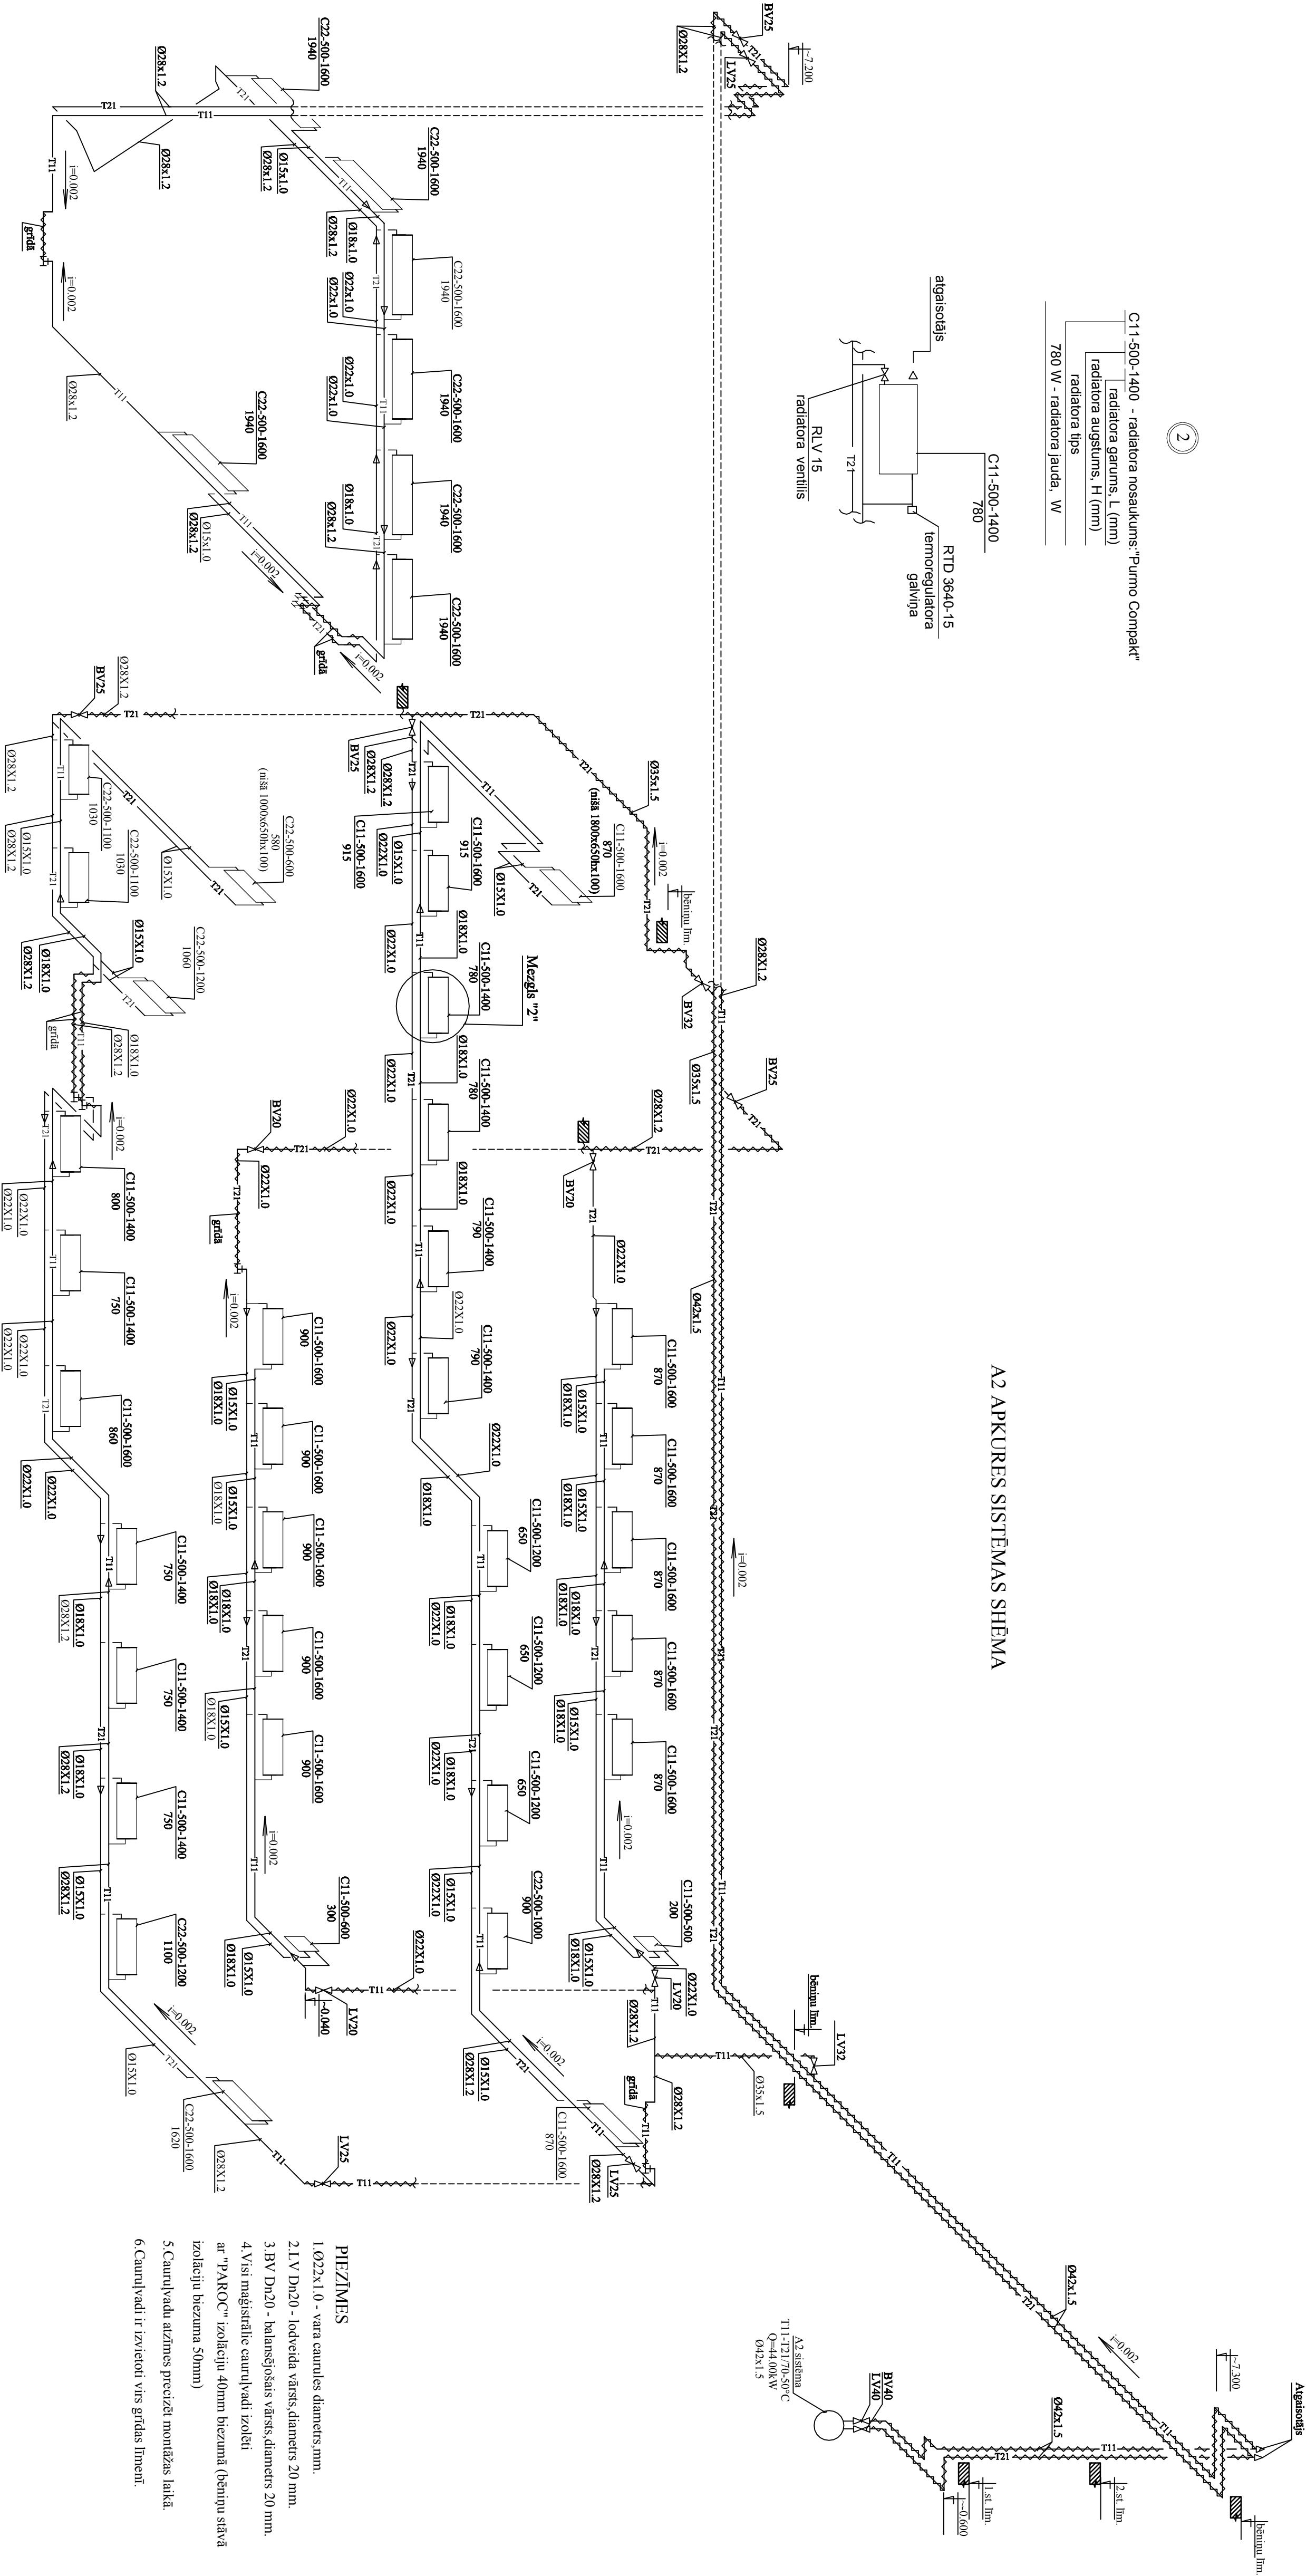

- PIEZĪMES**
1. Ø22x1.0 - vara caurules diametrs, mm.
  2. 1.V Dp20 - lodveida vārsts, diametrs 20 mm.
  3. BV Dp20 - balansējošais vārsts, diametrs 20 mm.
  4. Visi mēģistrālie cauruļvadi izolēti ar "PAROC" izolāciju 40mm biezumā (beniņu stāvā izolāciju biezuma 50mm)
  5. Cauruļvadu atzīmes precīzēti montāžas laikā.
  6. Cauruļvadi ir izvietoti virs grīdas līmeņi.

<b>OBJEKTS:</b> Vaikas mūzikas skolas rekonstrukcija		<b>PASŪTĪTĀJS:</b> Vaikas novada dome	
augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.		rēķ. Nr.9000944839	
Semināra iela Nr.25, Valke, Valkeas novads		Semināra iela Nr.9, Valke, LV-4701	
<b>PĀRBAUD.</b> N.KOTINA		<b>RĀSĒJUMS:</b> A2 APKURES SISTĒMAS SHĒMA.	
IZPILD.		LAPA	
PROJ.STADIJA		LAPAS DAU.K.	
MARKA		F.I.R.M.A	
MĒROGS		OBJEKTA NR.	
M 1:100		17-3-05	
AVK-A7		AVK-A7	
TP		TURSONS SIA	