


APKURE. 1.STĀVA PLĀNS

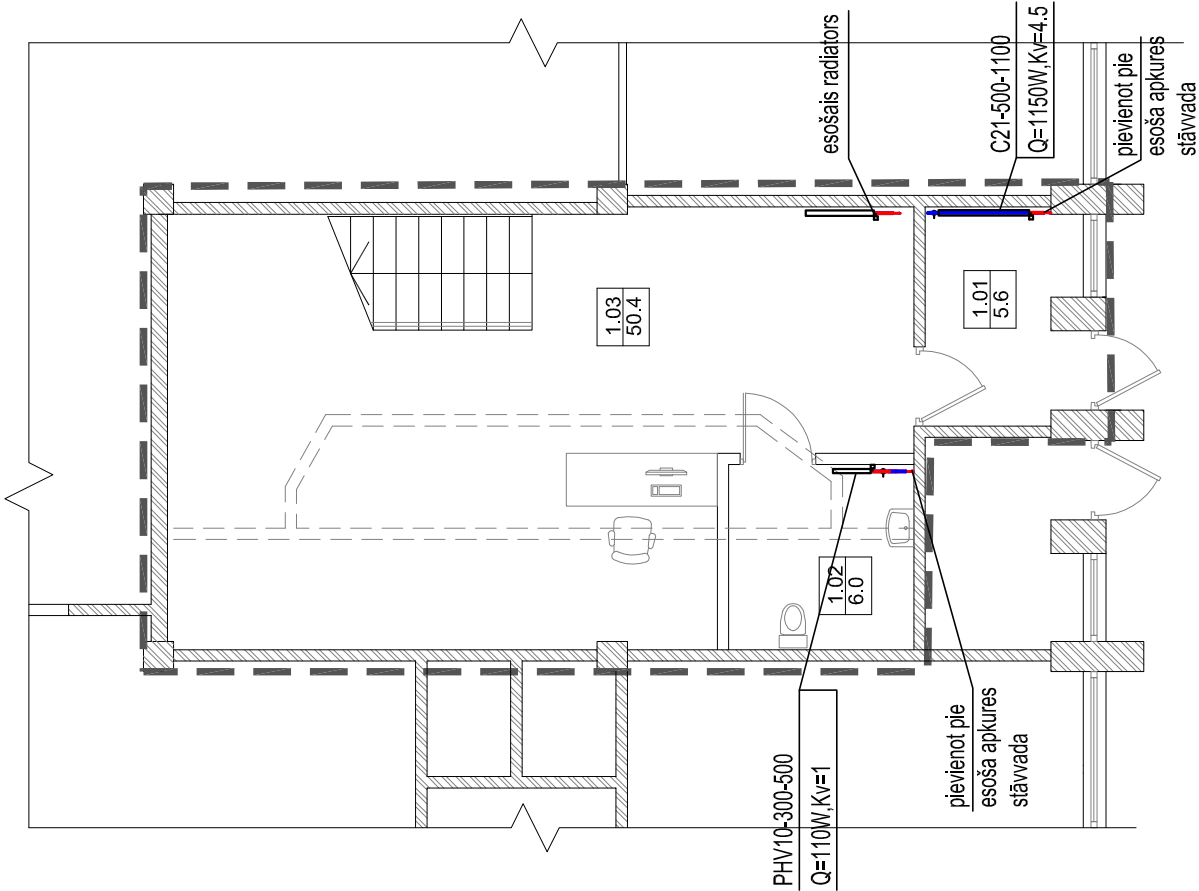

APZĪMĒJUMI

- apkures sistēmas A1 turpgaitas cauruļvads
- apkures sistēmas A1 atpakaļgaitas cauruļvads
- radiators
- C21-200-1800
Q=690W, Kv=4


radiatora marka, tips, augstums, garums
- C21-500-1100
Q=1150W, Kv=4.5

radiatora slodze, W

1. STĀVA RENOVĒJAMO TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Telpa	Platība m²
1.01	Vējtveris	5.6
1.02	Tualete	6.0
1.03	Gaitenis	50.4
	KOPĀ:	62.0

RADIATORA PIESLĒGUMA SHĒMA

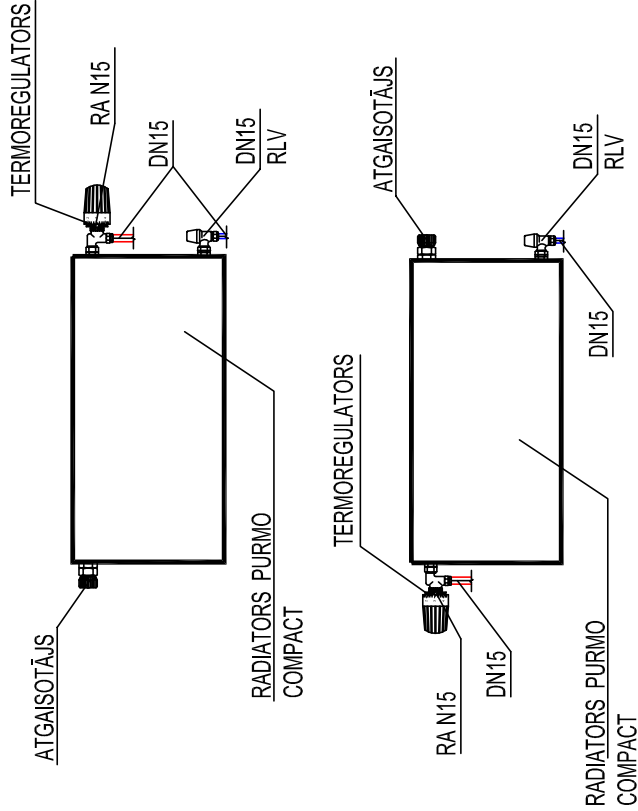

PIEZĪMES

Apkures sistēmas cauruļvadi ieprojektēti no lērauda.
Apkures cauruļvadus nogruntēt un pārkārt ar antikorozijas krasu 2 reizes. Visas metāla caurules zemēt ar "0" dzīslu.
Cauruļvadi izbūvējami atklāti, virs sienu plaknes, ar kritumu tūkstošdaļas virzienā i=0.002, radiatorā puse, zemākājos punktos tūkstošdaļas krāni. Apkures cauruļvadus pievienot pie esošiem stāvvadiem. Stāvvadu izveidojumu precīzēt būvniecības laikā.
Cauruļvadu stiprināšanai izmantot enkurus, vītņu stienus un cinkotas cauruļu skavas ar gumijas ieliktņiem un savienojiskrūvēm.
Radiatoru piesaistes, dimensijas un krāsas pirms pasūtīšanas vēlēiz saskaņot ar pasūtītāju.

IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATUMS
Objekts: Valkas novada centrālās bibliotēkas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 22, Valkas novads, Valka					
		Pasūtītājs: Valkas novada dome Reģ. nr. 90009114839; Semināra iela 9, Valka, LV-4701		STADIJA	DATUMS
Būvpr.d.vad.	Oksana Astafjeva	11.03.2015.		LAPA	IZM.
Izstrādāja	Oksana Astafjeva	11.03.2015.		AVK - 2	1 : 100
				MARKA	PASŪT. NR.
				AVK	VNI/2015/9
				ARHĪVA NR. D:/Projekti/2015/Valkas - biblioteka-AVK.dwg	
				SIA "WONDERFULL" Sadzīvas iela 3a, Vālmiera, LV4201, tālr. : 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv	

