


2. STĀVS

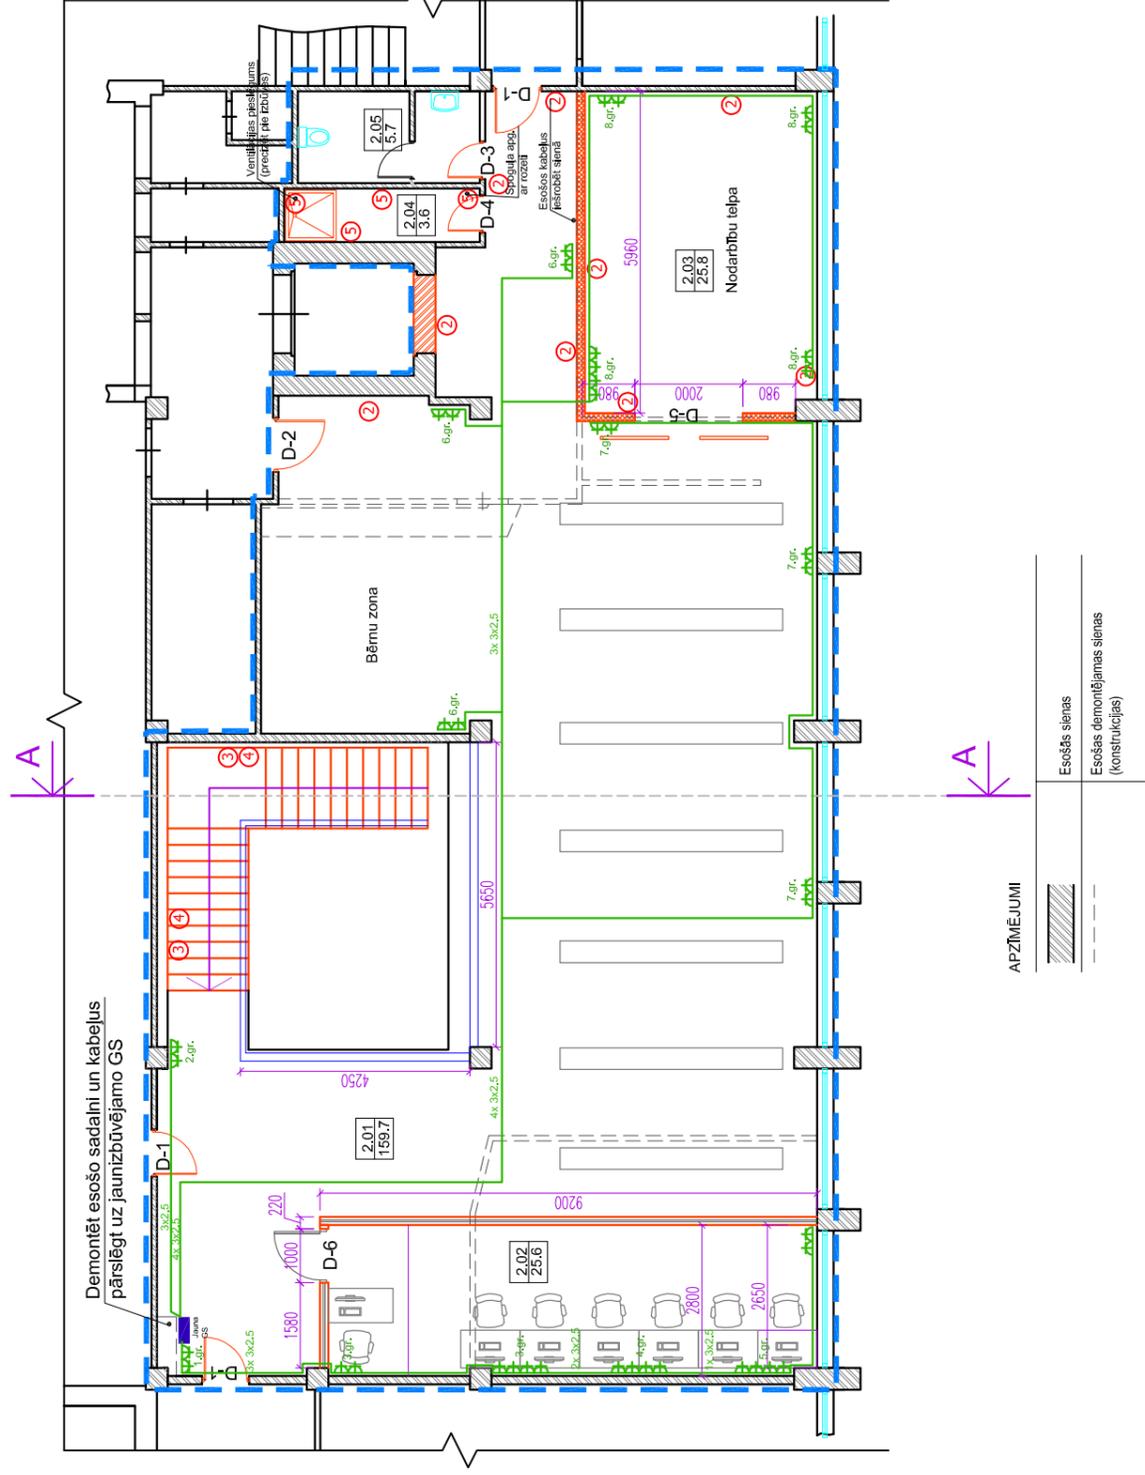

2. STĀVA RENOVĒJAMO TĒLPU EKSPĪKĀCIJA

Nr.	Telpa	Platība m ²
2.01	Zāle	159.7
2.02	Nodarbību telpa	25.6
2.03	Nodarbību telpa	25.8
2.04	Dzīvojamā telpa	3.6
	KOPĀ:	213.5

APZĪMĒJUMI

- z/a vienkārša siena
- z/a grupējums 1+1
- z/a grupējums 1+1+1, tīrsvietu
- z/a pārslektis
- z/a vienkāršs sēdētis IP44
- Avārijas LED gaismeklis 1h (deg visu laiku) IP41 AWEX TWINS
- Gaismeklis z/a balis 4x18W G13 EVG IP20 RELAX PV.EC LA ar 10W LED spuldzēm
- Gaismeklis plafons via balis 1x75W E27 IP54 SATURN ar 15W LED spuldzi
- LED plafons via 14W 4000K balis IP54 SATURN SMD LED
- Piekaramais griestu gaismeklis Triņģis, 4 x E14, max. 40 W 80x14 cm, 180 cm, metālis, niķeļis matēts, opāla sijāts, balis ar 6W LED spuldzēm

Pasūtītājs:

VALKAS NOVADA DOME
REG. NR. 90009114839

Valkas novada Centrālās bibliotēkas elektroinstalācijas vienkāršotā renovācija, Rīgas ielā 22, Valka

2. STĀVA SPĒKA TĪKLA PLĀNS
M 1:100

EL - 4

stad.
V.T.PR.

lapa
lapas

2015

IZSTRĀDĀJA M.SMANS 15.04.2015.