


Apkure. Ventilācija. Griezums 1-1

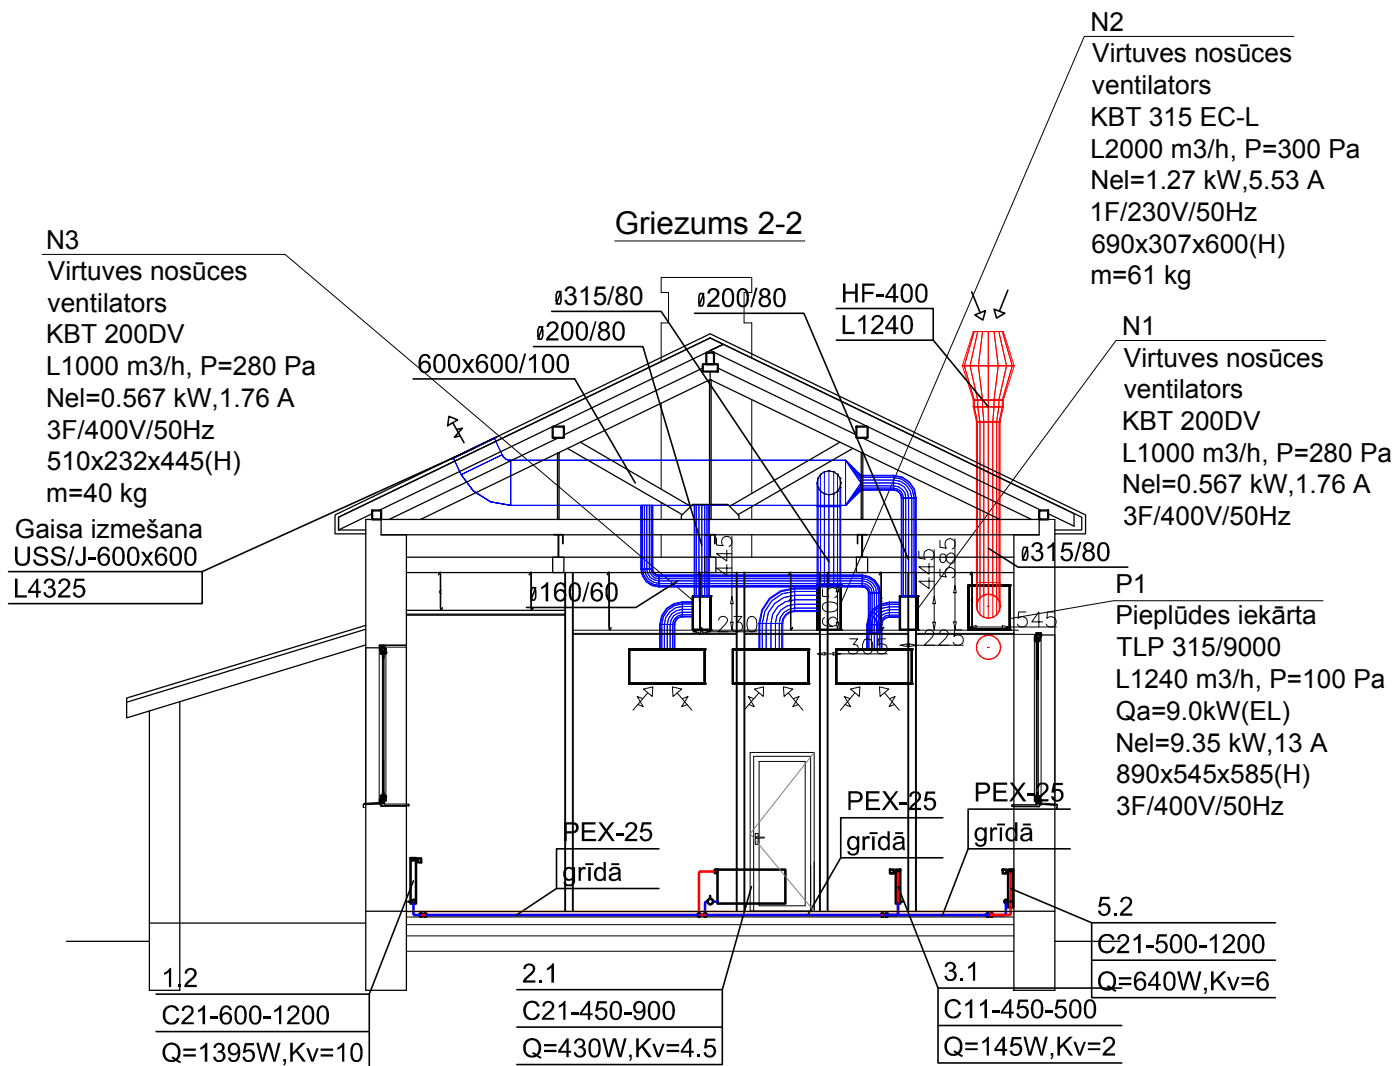

GAISA VADU SILTUMIZOLĀCIJAS BIEZUMS

gaisa vada diametrs, mm	izol.biezums, mm dT=30°C
Ø100	60
Ø125	60
Ø160	60
Ø200	80
Ø250	80
Ø315	80

gaisa vada Hmax-Bmax	izol.biezums, mm dT=30°C
600x600	100

APZĪMĒJUMI


- ☒ - gaisa pieplūdes kanāls
- ☒ - gaisa nosūces kanāls
- ☒ - vārsts plūsmas regulēšanai
- ☒ - gaisa nosūces virziens
- ☒ - gaisa pieplūdes virziens

PIEZĪMES

Bēniņos apaļie gaisa vadi līdz 315 diametram tiek izolēti ar siltumizolāciju Paroc Section AluCoat T ar folija virskārtu, dt=30 °C. Taisnstūra gaisa vadi tiek izolēti ar siltumizolāciju Paroc Lamella Mat 50 AL2 ar folija virskārtu, dt=30 °C.(izolācijas biezumu skat. atbilstošā tabulā).

Augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.

Ventilācijas iekārtas ar trosēm nostiprināt pie esošā pārseguma.

IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATUMS
Objekts:			STADIJA	LAPA	IZM. MĒROGS
Kārķu pamatskola - ēdnīcas telpu izbūve Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads			VR	AVK - 6	1:100
Pasūtītājs:			MARKA	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.
Valkas novada dome. Reģ.Nr.90009114839 Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701			AVK	567/2013/2-16	D:/Karku edn
Būvpr.d.vad.	Oksana Astafjeva	14.04.2014.	Lapas saturs:		
Izstrādāja	Oksana Astafjeva	14.04.2014.			
Apkure. Ventilācija. Griezums 1-1			 SIA "WONDERFULL" Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011, tālr.: 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv		