


N1,N2 un N3 sistēmu shēma

N3

Virtuves nosūces ventilators
KBT 200DV
L1000 m³/h, P=280 Pa
Nel=0.567 kW, 1.76 A
3F/400V/50Hz
510x232x445(H)
m=40 kg

Gaisa izmešana
USS/J-600x600
L4325

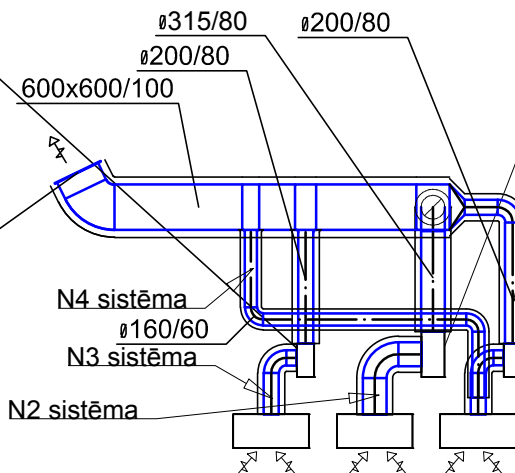

N2

Virtuves nosūces ventilators
KBT 315 EC-L
L2000 m³/h, P=300 Pa
Nel=1.27 kW, 5.53 A
1F/230V/50Hz
690x307x600(H)
m=61 kg

N1

Virtuves nosūces ventilators
KBT 200DV
L1000 m³/h, P=280 Pa
Nel=0.567 kW, 1.76 A
3F/400V/50Hz

GAISA VADU SILTUMIZOLĀCIJAS BIEZUMS

gaiss vada diametrs, mm	izol.biezums, mm dT=30°C
Ø100	60
Ø125	60
Ø160	60
Ø200	80
Ø250	80
Ø315	80

PIEZĪMES

Bēniņos apaļie gaisa vadi līdz 315 diametram tiek izolēti ar siltumizolāciju Paroc Section AluCoat T ar folija virskārtu, dt=30 °C. Taisnstūra gaisa vadi tiek izolēti ar siltumizolāciju Paroc Lamella Mat 50 AL2 ar folija virskārtu, dt=30 °C. (izolācijas biezumu skat. atbilstošā tabulā). Nosūces gaisa vadi savienojas bēniņos, gaisa izmešana caur esošo resti.

Augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.

Ventilācijas iekārtas ar trosēm nostiprināt pie esošā pārseguma.

N4 shēma

BALANCE-E-125

L100

BALANCE-E-100

L50

BDER-30-0-160

trokšņu slāpētājs

RSK-160

pretvārsts

ø160

L325

uz bēniņiem

PTS/B-100

APZĪMĒJUMI

- gaisa pieplūdes kanāls
- gaisa nosūces kanāls
- vārsts plūsmas regulēšanai
- trokšņu slāpētājs
- gaisa nosūces virziens
- gaisa pieplūdes virziens

BALANCE-E-125 - nosūces difuzora marka, izmērs;

L100 - gaisa daudzums, m³/st

PTS/B-100

vārsts plūsmas regulēšanai

ø125

L100

ø125

L75

PTS/B-125

ø100

L100

ø100

L50

BALANCE-E-125

L75

BALANCE-E-100

L50

pretvārsts

GDD-415x115

L310

Kanāla ventilators K160M

L325

Nel=61W, 0.266A

1F/230V/50Hz

N4

P1

Pieplūdes iekārta

TLP 315/9000

L1240 m³/h, P=100 Pa

Qa=9.0kW(EL)

Nel=9.35 kW, 13 A

890x545x585(H)

3F/400V/50Hz

BDER-30-0-315

trokšņu slāpētājs

ø315

L1240

zem griestiem

RSK-315

pretvārsts

GDD-415x115

L310

ø315

L1240

P1 shēma

HF-400

L1240

jumtiņš

ø315

b=80mm

Elektriskais sildītājs

CB 315-12.0

Nel=12.0 kW, 17.3A

375x278x315(H)

3F/400V/50Hz

RSK-315

pretvārsts

GDD-415x115

L310

IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATUMS
Objekts:			STADIJA	LAPA	IZM. MĒROGS
Kārķu pamatskola - ēdnīcas telpu izbūve			VR	AVK - 7	B/M
Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads			MARKA	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.
Būvpr.d.vad.	Oksana Astafjeva	14.04.2014.	AVK	567/2013/2-16	D:/KARKU_VIRT
Izstrādāja	Oksana Astafjeva	14.04.2014.	SIA "WONDERFULL"		
Pasūtītājs:			Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011,		
Lapas saturs:			tāl.: 20284140,		
Ventilācijas sistēmu shēmas			e-pasts: info@wonderfull.lv		