Ūdensvada Ū1 garenprofils

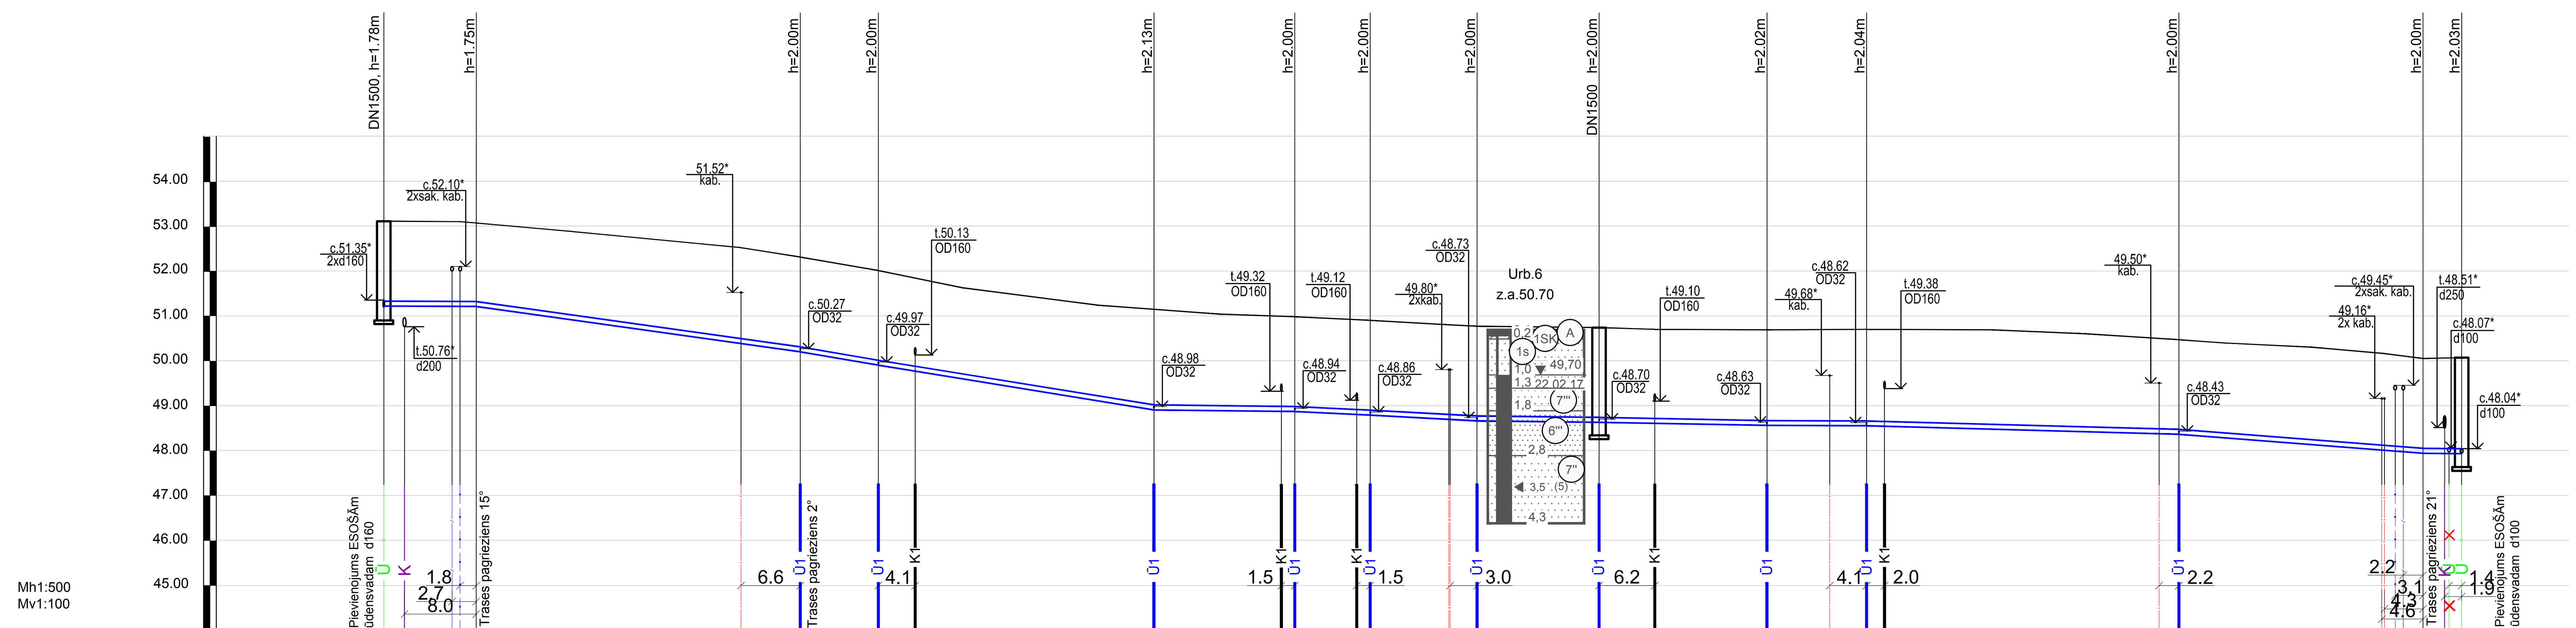

	1	2	3
	CAURULES VIRSMAS ATZĪME, m	PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m
	51.33	53.11	53.11
	51.33	53.10	53.10
	51.32	53.08	53.08
	51.32	53.07	53.07
	50.49	52.52	52.52
	50.31	52.31	52.31
	50.01	52.01	52.01
	49.88	51.85	51.85
	49.02	51.15	51.15
	48.98	50.99	50.99
	48.98	50.98	50.98
	48.92	50.91	50.91
	48.90	50.90	50.90
	48.80	50.80	50.80
	48.77	50.77	50.77
	48.74	50.74	50.74
	48.72	50.70	50.70
	48.67	50.69	50.69
	48.66	50.68	50.68
	48.66	50.70	50.70
	48.65	50.69	50.69
	48.48	50.50	50.50
	48.47	50.47	50.47
	48.12	50.16	50.16
	48.08	50.11	50.11
	48.05	50.05	50.05
	51.33	50.06	50.06
	48.04	50.07	50.07

4 CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS: PE100 SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 | PE100 SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 | PE100 SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10

5 PAMATNE: SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU ŪKT-36 | SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU ŪKT-36 | SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU ŪKT-36

AKAS UN PUNKTI (8)	KRITUMS (6)	GARUMS, m (6)	ATTĀLUMS, m (7)
Ēr-EŪ-1 – Ēr-ŪM-1	0.001	10.3	10.3
Ēr-ŪM-1 – Ēr-ŪM-2	0.028	36.1	36.1
Ēr-ŪM-2 – Ēr-ŪM-3	0.0345	8.7	8.7
Ēr-ŪM-3 – Ēr-ŪM-4	0.0322	30.7	30.7
Ēr-ŪM-4 – Ēr-ŪM-5	0.0025	15.7	15.7
Ēr-ŪM-5 – Ēr-ŪM-6	0.01	8.4	8.4
Ēr-ŪM-6 – Ēr-ŪM-7	0.011	11.9	11.9
Ēr-ŪM-7 – Ēr-Ū1-1	0.002	13.6	13.6
Ēr-Ū1-1 – Ēr-ŪM-8	0.0037	18.7	18.7
Ēr-ŪM-8 – Ēr-ŪM-9	0.001	11.1	11.1
Ēr-ŪM-9 – Ēr-ŪM-10	0.0055	34.8	34.8
Ēr-ŪM-10 – Ēr-ŪM-11	0.0154	27.2	27.2
Ēr-ŪM-11 – Ēr-EŪ-2	0.002	4.3	4.3

Piezīmes:

1. Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪKT-1 (vispārīgie rādītāji).
2. Tīklu trasējumu skatīt lapā ŪKT-6.
3. XX.XX* - atzīme precizējama pēc atšurfēšanas būvniecības laikā.
4. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanas vietās ar esošiem tīkliem precizējami ar šurfēšanu.
5. Esošo komunikāciju aizsardzības metodes sk. lapā ŪKT-37.
6. Aku vāku izbūves risinājumu sk. lapā ŪKT-47.
7. Gadījumā, jā būvniecības laikā tiks bojātas drenāžas un citas inženierkomunikācijas caurules, tās jāatjauno sakotnējā stāvoklī.
8. Inženierģeoloģisko griezumu raskturojumu skatīt projekta vispārīgajā daļā III sējumā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646

NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020 | EIROPAS SAVIENĪBA Kohēzijas fonds
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

PASŪTĪTĀJS: Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		05.2017.
IZSTRĀDĀJA	J.MACIJEVSKIS		05.2017.

PROJEKTS: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta
BŪVOBJEKTS: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta
RASĒJUMS: Ūdensvada Ū1 garenprofils (Ērģemes iela)
FAILS:

PASŪTĪJUMA NUMURS:	VND/4-22/16/440
STADIJA:	BP
MARKA:	ŪKT
LAPAS NR.:	17
KOPĒJO LAPU SKAITS:	49
MĒROGS:	Mh1:500, Mv 1:100
ARHĪVA REĢ. NUMURS:	......